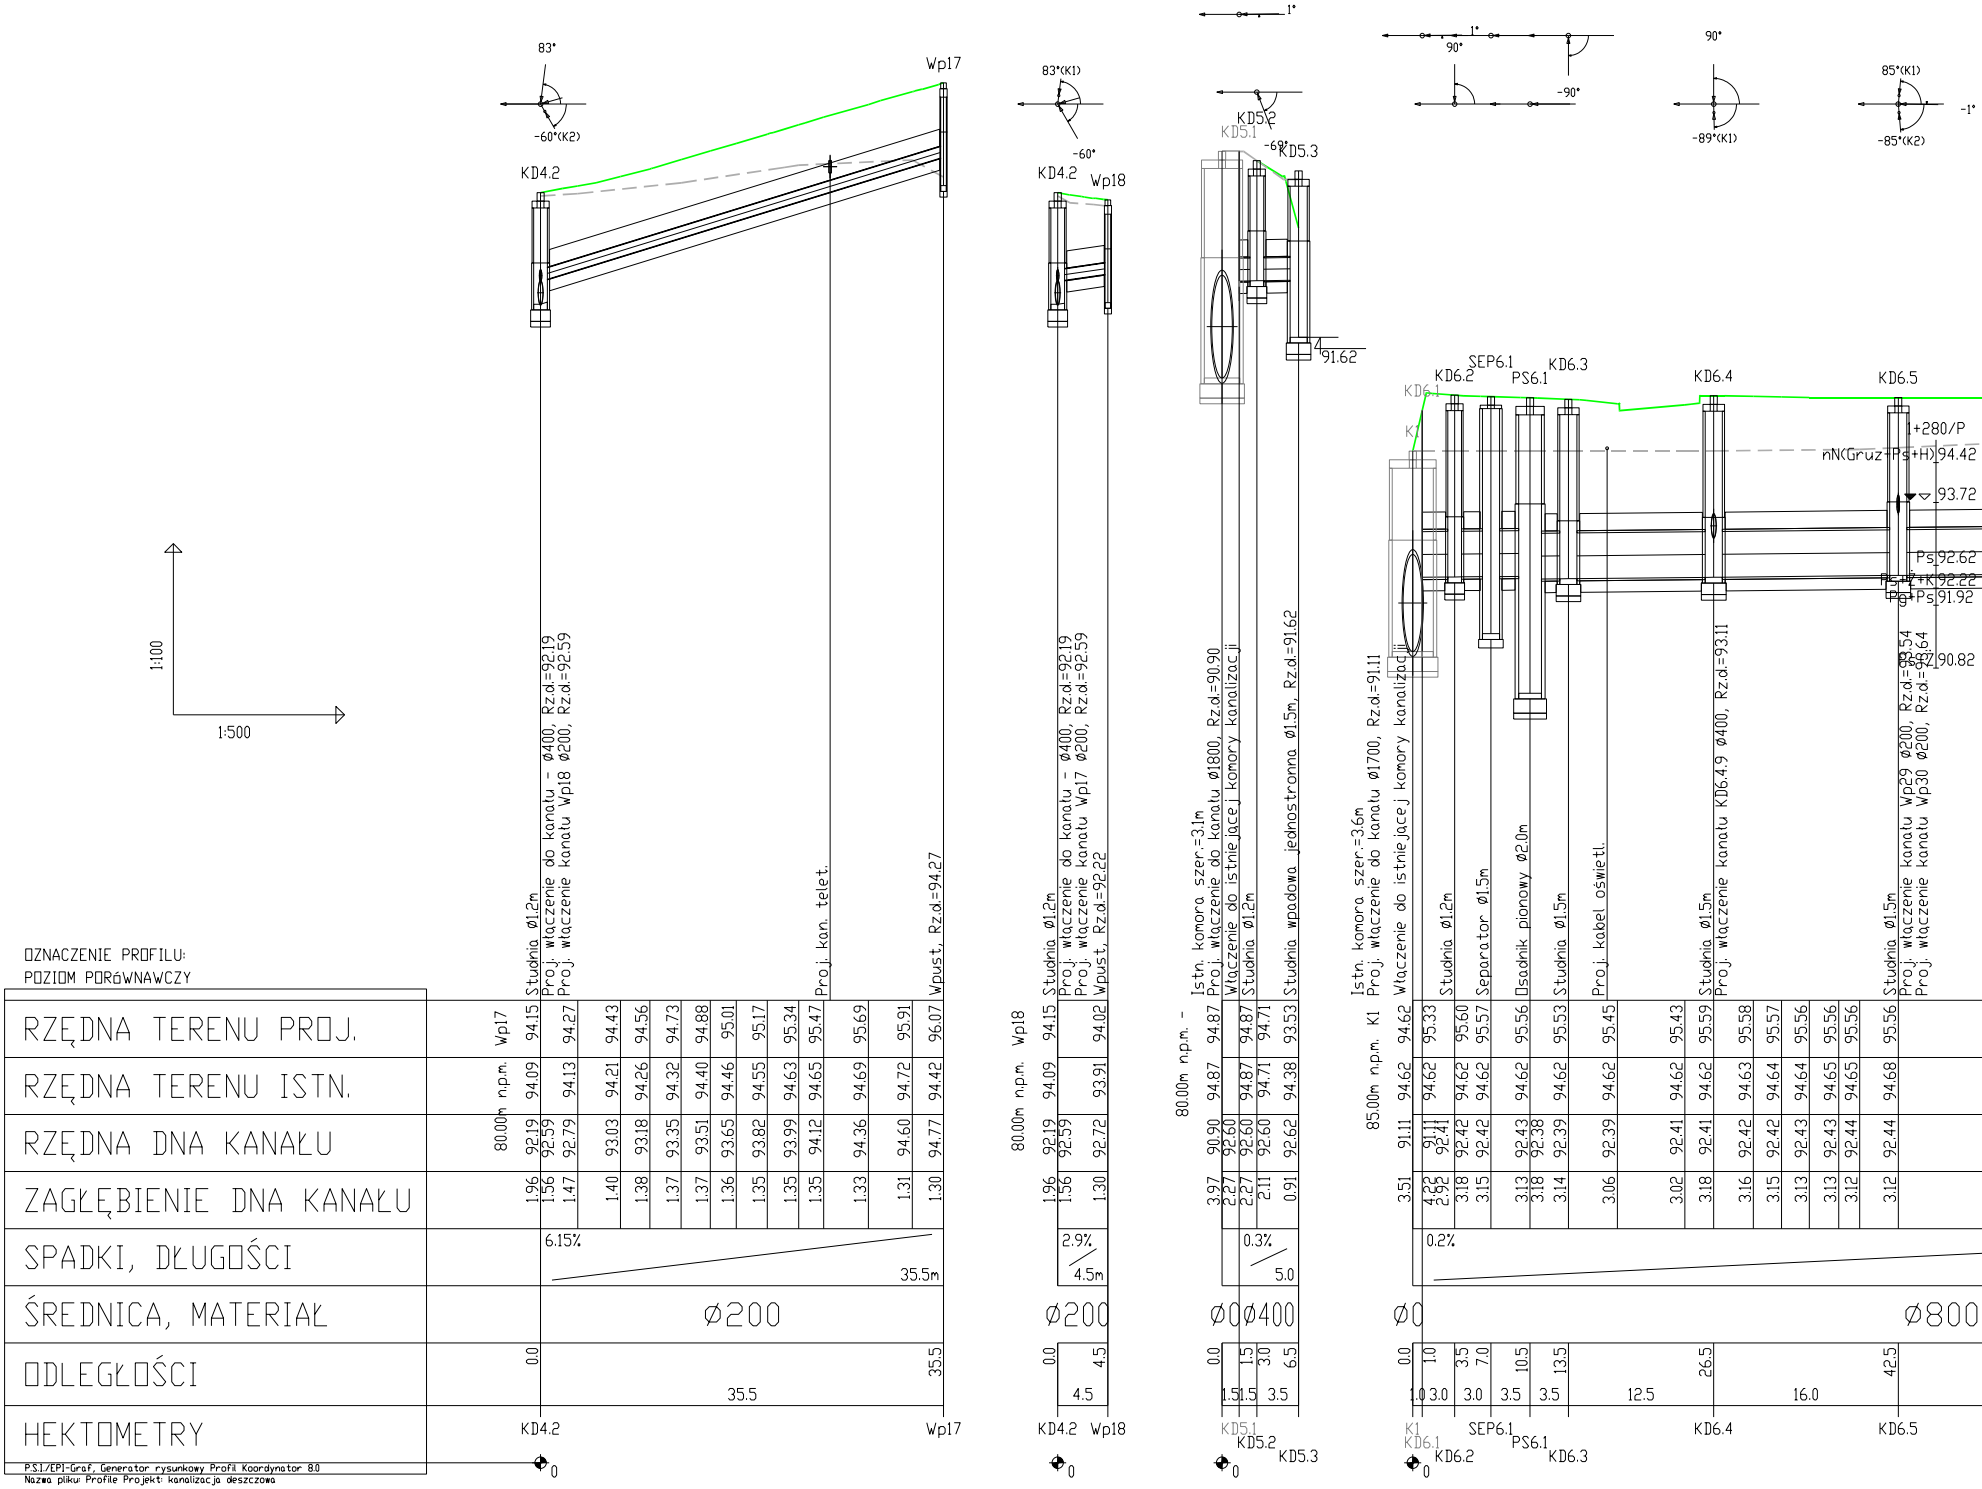

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:100
1:500
KD4.2
Wp17
Wp18
KD5.1
KD5.2
KD5.3
K1
KD6.1
KD6.2
SEP6.1
PS6.1
KD6.3
KD6.4
KD6.5
80.00m n.p.m.
85.00m n.p.m.
Studnia ø1.2m
Proj. włączenie do kanału - ø400, Rz.d.=92.19
Proj. włączenie kanału Wp18 ø200, Rz.d.=92.59
Proj. kan. telet.
Wpust, Rz.d.=94.27
Proj. włączenie kanału Wp17 ø200, Rz.d.=92.59
Wpust, Rz.d.=92.22
Istn. komora szer.=3.1m
Proj. włączenie do kanału ø1800, Rz.d.=90.90
Włączenie do istniejącej komory kanalizacji
Studnia wpadowa jednostronna ø1.5m, Rz.d.=91.62
Istn. komora szer.=3.6m
Proj. włączenie do kanału ø1700, Rz.d.=91.11
Separator ø1.5m
Osadnik pionowy ø2.0m
Studnia ø1.5m
Proj. kabel oświetl.
Proj. włączenie kanału KD6.4.9 ø400, Rz.d.=93.11
Proj. włączenie kanału Wp29 ø200, Rz.d.=93.54
Proj. włączenie kanału Wp30 ø200, Rz.d.=93.64
6.15%
35.5m
2.9%
4.5m
0.3%
5.0
0.2%
ø200
ø0
ø400
ø800
35.5
4.5
1+280/P
nN(Gruz+Ps+H) 94.42
93.72
Ps 92.62
Ps+Ż+K 92.22
Pg+Ps 91.92
90.82
91.62
83°
-60°(K2)
83°(K1)
-60°
1°
90°
-90°
-89°(K1)
85°(K1)
-85°(K2)
-1°

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Profile Projekt: kanalizacja deszczowa

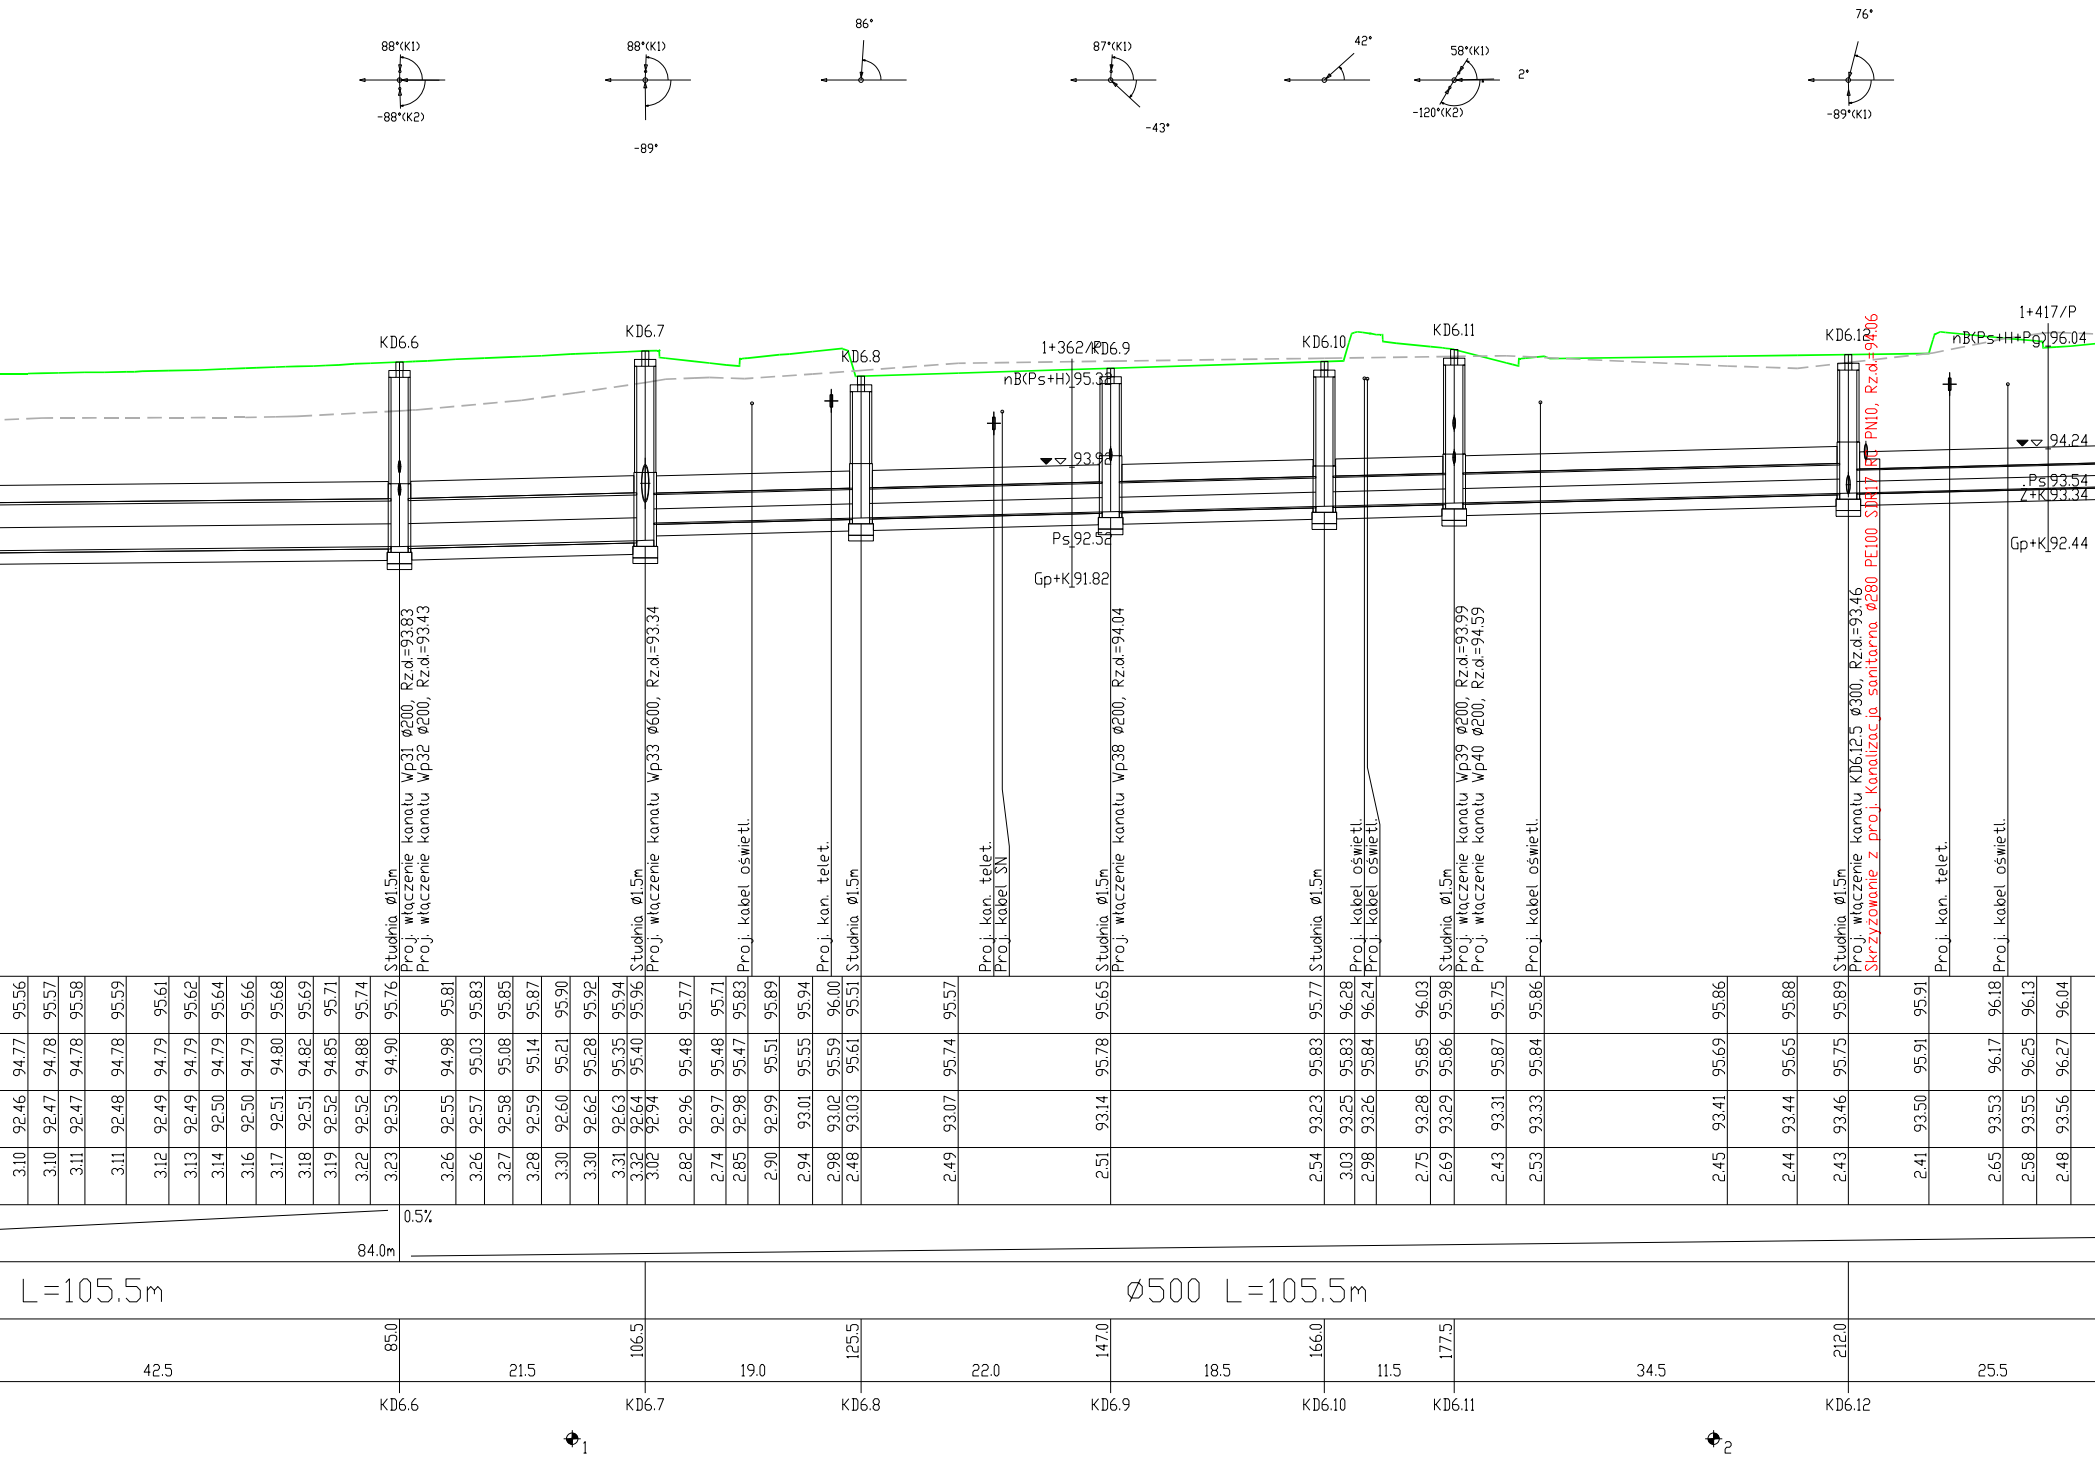
88°(K1)
-88°(K2)
88°(K1)
-89°
86°
87°(K1)
-43°
42°
58°(K1)
-120°(K2)
2°
76°
-89°(K1)
KD6.6
KD6.7
KD6.8
1+362/P
KD6.9
nB(Ps+H) 95.38
93.94
Ps 92.52
Gp+K 91.82
KD6.10
KD6.11
KD6.12
1+417/P
nB(Ps+H+Pg) 96.04
94.24
Ps 93.54
Z+K 93.34
Gp+K 92.44
Studnia ø1.5m
Proj. włączenie kanału Wp31 ø200, Rz.d.=93.83
Proj. włączenie kanału Wp32 ø200, Rz.d.=93.43
Studnia ø1.5m
Proj. włączenie kanału Wp33 ø600, Rz.d.=93.34
Proj. kabel oświetl.
Proj. kan. telet.
Studnia ø1.5m
Proj. kan. telet.
Proj. kabel SN
Studnia ø1.5m
Proj. włączenie kanału Wp38 ø200, Rz.d.=94.04
Studnia ø1.5m
Proj. kabel oświetl.
Proj. kabel oświetl.
Studnia ø1.5m
Proj. włączenie kanału Wp39 ø200, Rz.d.=93.99
Proj. włączenie kanału Wp40 ø200, Rz.d.=94.59
Proj. kabel oświetl.
Studnia ø1.5m
Proj. włączenie kanału KD6.12.5 ø300, Rz.d.=93.46
Skrzyżowanie z proj. Kanalizacja sanitarna ø280 PE100 SDR17 PN10, Rz.d.=94.06
Proj. kan. telet.
Proj. kabel oświetl.
95.56 95.57 95.58 95.59 95.61 95.62 95.64 95.66 95.68 95.69 95.71 95.74 95.76 95.81 95.83 95.85 95.87 95.90 95.92 95.94 95.96 95.77 95.71 95.83 95.89 95.94 96.00 95.51 95.57 95.65 95.77 96.28 96.24 96.03 95.98 95.75 95.86 95.86 95.88 95.89 95.91 96.18 96.13 96.04
94.77 94.78 94.78 94.78 94.79 94.79 94.79 94.79 94.80 94.82 94.85 94.88 94.90 94.98 95.03 95.08 95.14 95.21 95.28 95.35 95.40 95.48 95.48 95.47 95.51 95.55 95.59 95.61 95.74 95.78 95.83 95.83 95.84 95.85 95.86 95.87 95.84 95.69 95.65 95.75 95.91 96.17 96.25 96.27
92.46 92.47 92.47 92.48 92.49 92.49 92.50 92.50 92.51 92.51 92.52 92.52 92.53 92.55 92.57 92.58 92.59 92.60 92.62 92.63 92.64 92.94 92.96 92.97 92.98 92.99 93.01 93.02 93.03 93.07 93.14 93.23 93.25 93.26 93.28 93.29 93.31 93.33 93.41 93.44 93.46 93.50 93.53 93.55 93.56
3.10 3.10 3.11 3.11 3.12 3.13 3.14 3.16 3.17 3.18 3.19 3.22 3.23 3.26 3.26 3.27 3.28 3.30 3.30 3.31 3.32 3.02 2.82 2.74 2.85 2.90 2.94 2.98 2.48 2.49 2.51 2.54 3.03 2.98 2.75 2.69 2.43 2.53 2.45 2.44 2.43 2.41 2.65 2.58 2.48
0.5%
84.0m
L=105.5m
ø500 L=105.5m
85.0
106.5
125.5
147.0
166.0
177.5
212.0
42.5
21.5
19.0
22.0
18.5
11.5
34.5
25.5
KD6.6
KD6.7
KD6.8
KD6.9
KD6.10
KD6.11
KD6.12
1
2

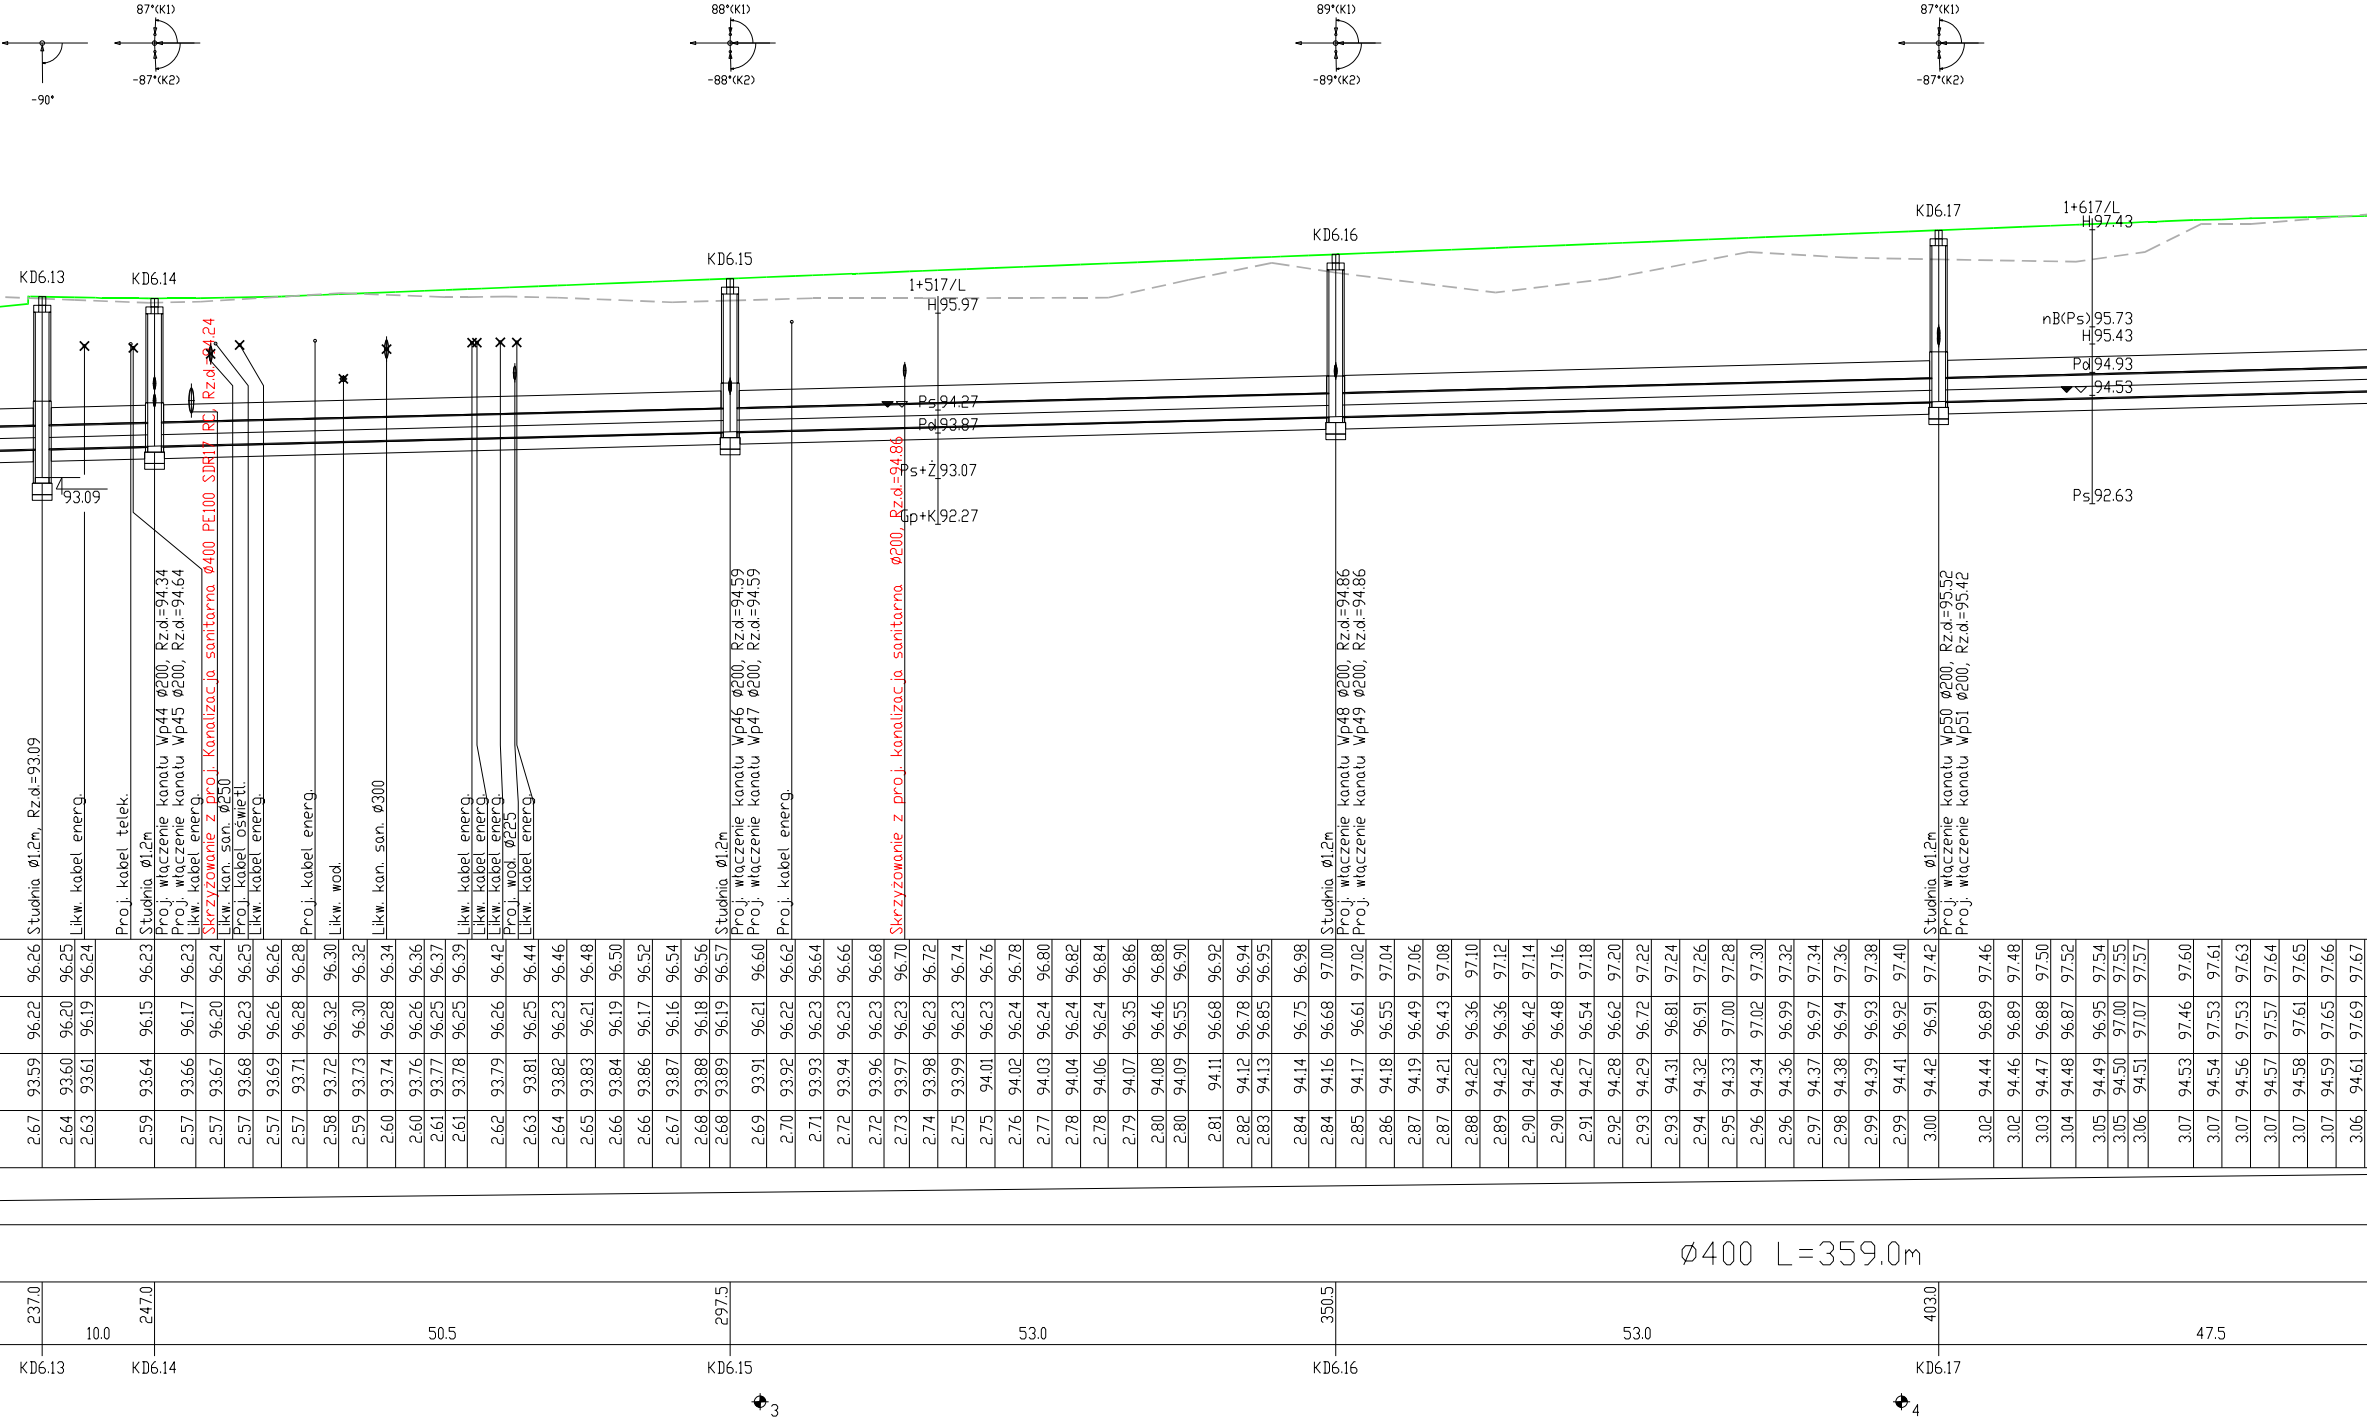
-90°
87°(K1)
-87°(K2)
88°(K1)
-88°(K2)
89°(K1)
-89°(K2)
87°(K1)
-87°(K2)
KD6.13
KD6.14
KD6.15
KD6.16
KD6.17
1+517/L
H95.97
Ps 94.27
Pd 93.87
Ps+Ż 93.07
Gp+K 92.27
1+617/L
H97.43
nB(Ps) 95.73
H95.43
Pd 94.93
94.53
Ps 92.63
93.09
Studnia ø1,2m, Rz.d.=93.09
Likw. kabel energ.
Proj. kabel telek.
Studnia ø1,2m
Proj. włączenie kanału Wp44 ø200, Rz.d.=94.34
Proj. włączenie kanału Wp45 ø200, Rz.d.=94.64
Likw. kabel energ.
Skrzyżowanie z proj. Kanalizacja sanitarna ø400 PE100 SDR17 RC, Rz.d.=94.24
Likw. kan. san. ø250
Proj. kabel oświetl.
Likw. kabel energ.
Proj. kabel energ.
Likw. wod.
Likw. kan. san. ø300
Likw. kabel energ.
Likw. kabel energ.
Likw. kabel energ.
Proj. wod. ø225
Likw. kabel energ.
Studnia ø1,2m
Proj. włączenie kanału Wp46 ø200, Rz.d.=94.59
Proj. włączenie kanału Wp47 ø200, Rz.d.=94.59
Proj. kabel energ.
Skrzyżowanie z proj. kanalizacja sanitarna ø200, Rz.d.=94.86
Studnia ø1,2m
Proj. włączenie kanału Wp48 ø200, Rz.d.=94.86
Proj. włączenie kanału Wp49 ø200, Rz.d.=94.86
Studnia ø1,2m
Proj. włączenie kanału Wp50 ø200, Rz.d.=95.52
Proj. włączenie kanału Wp51 ø200, Rz.d.=95.42
96.26 96.25 96.24 96.23 96.23 96.24 96.25 96.26 96.28 96.30 96.32 96.34 96.36 96.37 96.39 96.42 96.44 96.46 96.48 96.50 96.52 96.54 96.56 96.57 96.60 96.62 96.64 96.66 96.68 96.70 96.72 96.74 96.76 96.78 96.80 96.82 96.84 96.86 96.88 96.90 96.92 96.94 96.95 96.98 97.00 97.02 97.04 97.06 97.08 97.10 97.12 97.14 97.16 97.18 97.20 97.22 97.24 97.26 97.28 97.30 97.32 97.34 97.36 97.38 97.40 97.42 97.46 97.48 97.50 97.52 97.54 97.55 97.57 97.60 97.61 97.63 97.64 97.65 97.66 97.67
96.22 96.20 96.19 96.15 96.17 96.20 96.23 96.26 96.28 96.32 96.30 96.28 96.26 96.25 96.25 96.26 96.25 96.23 96.21 96.19 96.17 96.16 96.18 96.19 96.21 96.22 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23 96.24 96.24 96.24 96.24 96.35 96.46 96.55 96.68 96.78 96.85 96.75 96.68 96.61 96.55 96.49 96.43 96.36 96.36 96.42 96.48 96.54 96.62 96.72 96.81 96.91 97.00 97.02 96.99 96.97 96.94 96.93 96.92 96.91 96.89 96.89 96.88 96.87 96.95 97.00 97.07 97.46 97.53 97.53 97.57 97.61 97.65 97.69
93.59 93.60 93.61 93.64 93.66 93.67 93.68 93.69 93.71 93.72 93.73 93.74 93.76 93.77 93.78 93.79 93.81 93.82 93.83 93.84 93.86 93.87 93.88 93.89 93.91 93.92 93.93 93.94 93.96 93.97 93.98 93.99 94.01 94.02 94.03 94.04 94.06 94.07 94.08 94.09 94.11 94.12 94.13 94.14 94.16 94.17 94.18 94.19 94.21 94.22 94.23 94.24 94.26 94.27 94.28 94.29 94.31 94.32 94.33 94.34 94.36 94.37 94.38 94.39 94.41 94.42 94.44 94.46 94.47 94.48 94.49 94.50 94.51 94.53 94.54 94.56 94.57 94.58 94.59 94.61
2.67 2.64 2.63 2.59 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.58 2.59 2.60 2.60 2.61 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.66 2.67 2.68 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75 2.75 2.76 2.77 2.78 2.78 2.79 2.80 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.84 2.85 2.86 2.87 2.87 2.88 2.89 2.90 2.90 2.91 2.92 2.93 2.93 2.94 2.95 2.96 2.96 2.97 2.98 2.99 2.99 3.00 3.02 3.02 3.03 3.04 3.05 3.05 3.06 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.06
ø400 L=359.0m
237.0
247.0
297.5
350.5
403.0
10.0
50.5
53.0
53.0
47.5
KD6.13
KD6.14
KD6.15
KD6.16
KD6.17
3
4

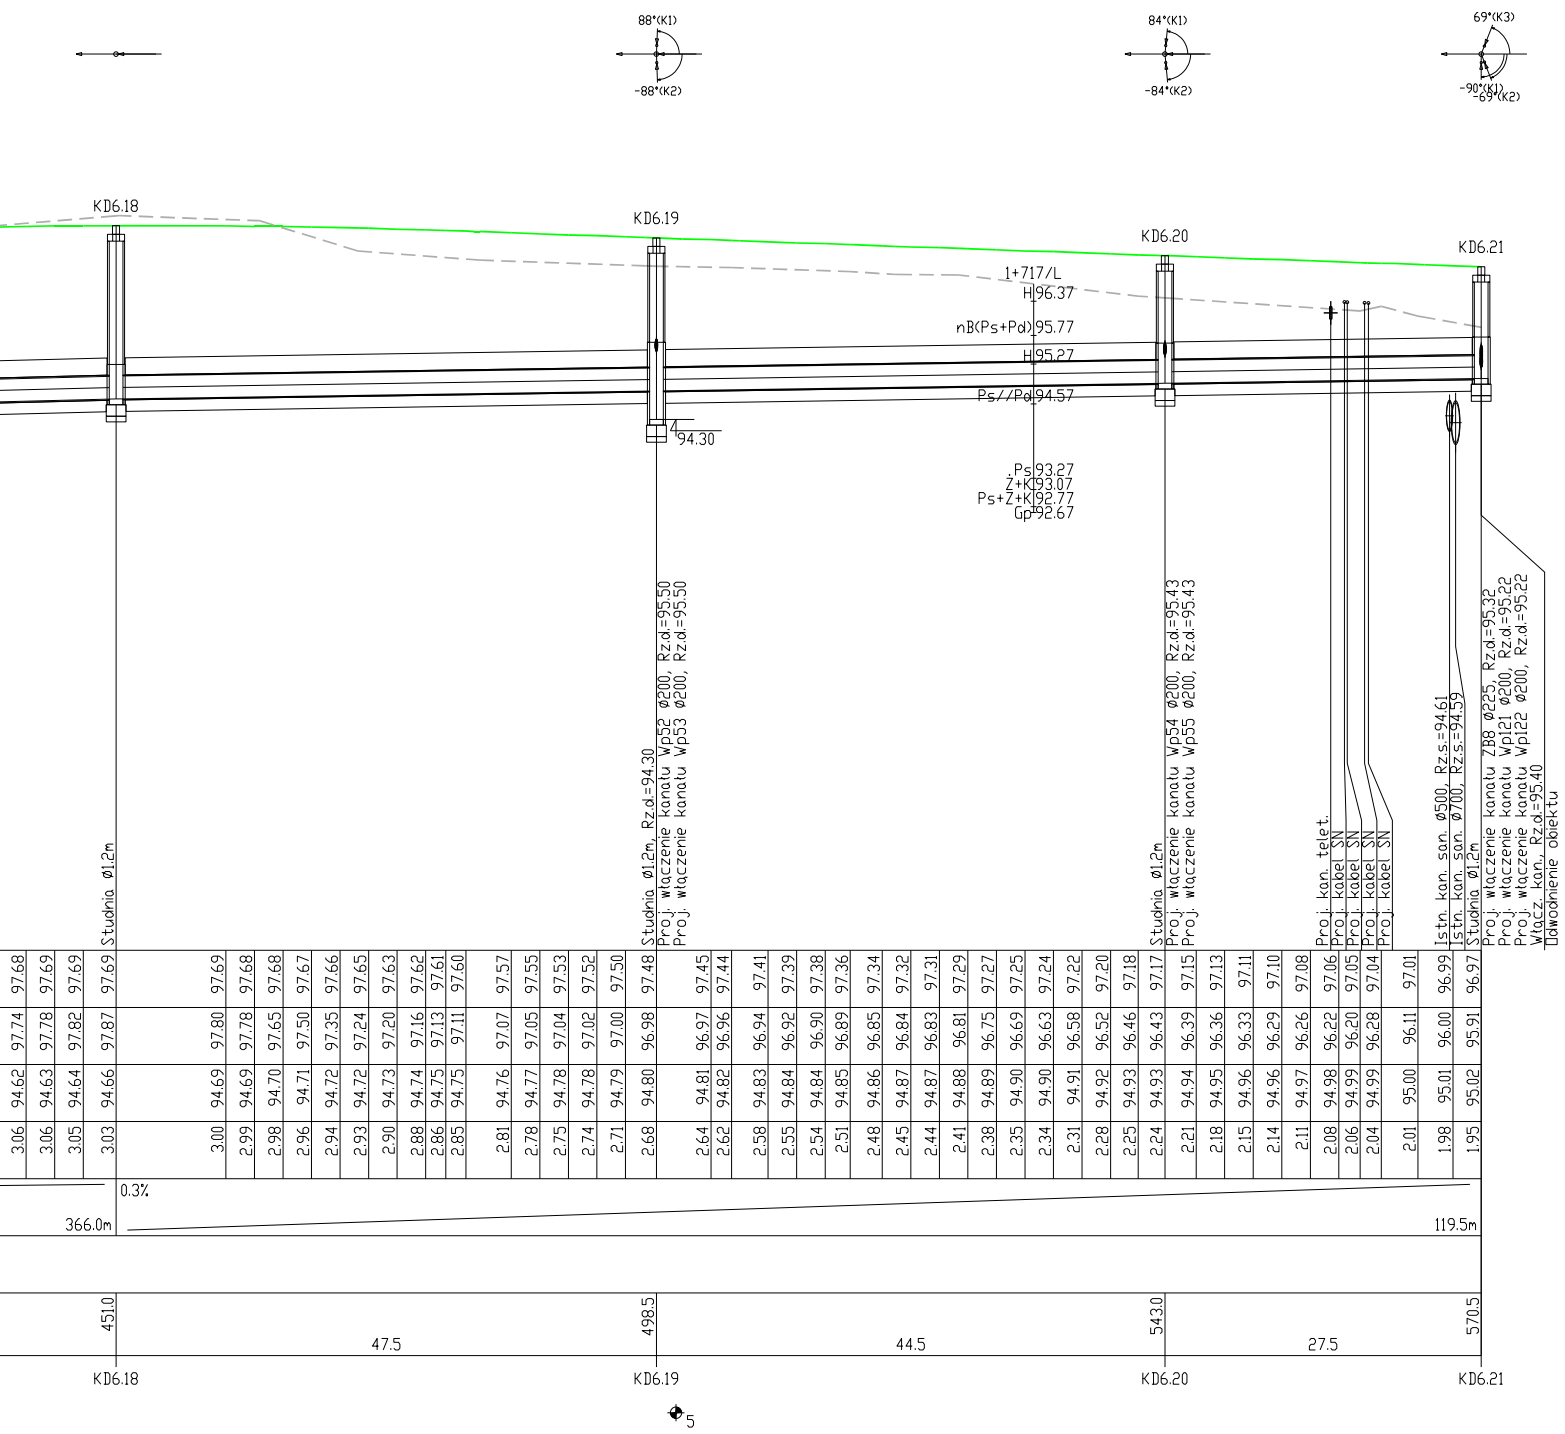
88°(K1)
-88°(K2)
84°(K1)
-84°(K2)
69°(K3)
-90°(K1)
-69°(K2)
KD6.18
KD6.19
KD6.20
KD6.21
1+717/L
H 96.37
nB(Ps+Pd) 95.77
H 95.27
Ps//Pd 94.57
94.30
Ps 93.27
Ż+K 93.07
Ps+Ż+K 92.77
Gp 92.67
Studnia ø1.2m
Studnia ø1.2m, Rz.d.=94.30
Proj. włączenie kanału Wp52 ø200, Rz.d.=95.50
Proj. włączenie kanału Wp53 ø200, Rz.d.=95.50
Studnia ø1.2m
Proj. włączenie kanału Wp54 ø200, Rz.d.=95.43
Proj. włączenie kanału Wp55 ø200, Rz.d.=95.43
Proj. kan. telet.
Proj. kabel SN
Proj. kabel SN
Proj. kabel SN
Proj. kabel SN
Istn. kan. san. ø500, Rz.s.=94.61
Istn. kan. san. ø700, Rz.s.=94.59
Studnia ø1.2m
Proj. włączenie kanału ZB8 ø225, Rz.d.=95.32
Proj. włączenie kanału Wp121 ø200, Rz.d.=95.22
Proj. włączenie kanału Wp122 ø200, Rz.d.=95.22
Włącz. kan., Rz.d.=95.40
Odwodnienie obiektu
97.68 97.69 97.69 97.69 97.69 97.68 97.68 97.67 97.66 97.65 97.63 97.62 97.61 97.60 97.57 97.55 97.53 97.52 97.50 97.48 97.45 97.44 97.41 97.39 97.38 97.36 97.34 97.32 97.31 97.29 97.27 97.25 97.24 97.22 97.20 97.18 97.17 97.15 97.13 97.11 97.10 97.08 97.06 97.05 97.04 97.01 96.99 96.97
97.74 97.78 97.82 97.87 97.80 97.78 97.65 97.50 97.35 97.24 97.20 97.16 97.13 97.11 97.07 97.05 97.04 97.02 97.00 96.98 96.97 96.96 96.94 96.92 96.90 96.89 96.85 96.84 96.83 96.81 96.75 96.69 96.63 96.58 96.52 96.46 96.43 96.39 96.36 96.33 96.29 96.26 96.22 96.20 96.28 96.11 96.00 95.91
94.62 94.63 94.64 94.66 94.69 94.69 94.70 94.71 94.72 94.72 94.73 94.74 94.75 94.75 94.76 94.77 94.78 94.78 94.79 94.80 94.81 94.82 94.83 94.84 94.84 94.85 94.86 94.87 94.87 94.88 94.89 94.90 94.90 94.91 94.92 94.93 94.93 94.94 94.95 94.96 94.96 94.97 94.98 94.99 94.99 95.00 95.01 95.02
3.06 3.06 3.05 3.03 3.00 2.99 2.98 2.96 2.94 2.93 2.90 2.88 2.86 2.85 2.81 2.78 2.75 2.74 2.71 2.68 2.64 2.62 2.58 2.55 2.54 2.51 2.48 2.45 2.44 2.41 2.38 2.35 2.34 2.31 2.28 2.25 2.24 2.21 2.18 2.15 2.14 2.11 2.08 2.06 2.04 2.01 1.98 1.95
0.3%
366.0m
119.5m
451.0
498.5
543.0
570.5
47.5
44.5
27.5
KD6.18
KD6.19
KD6.20
KD6.21
5

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Prezydent Miasta Ostrołęki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Lider konsorcjum:
MPRB Sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 12
31-864 Kraków
tel.: 12 312 18 78

Partner konsorcjum:
Mosty Kraków S.A.
ul. Życzkowskiego 12
31-864 Kraków

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROŁĘKI WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKĘ NAREW

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE

SKALA: 1:100/500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Karol Barański	MAP/0454/POOS/13	
Opracowujący	mgr inż. Tomasz Niedenthal	MAP/0106/POOS/06	

data: 11.2024
nr umowy: KPZ.272.6.2022
nr rys.: 3.2