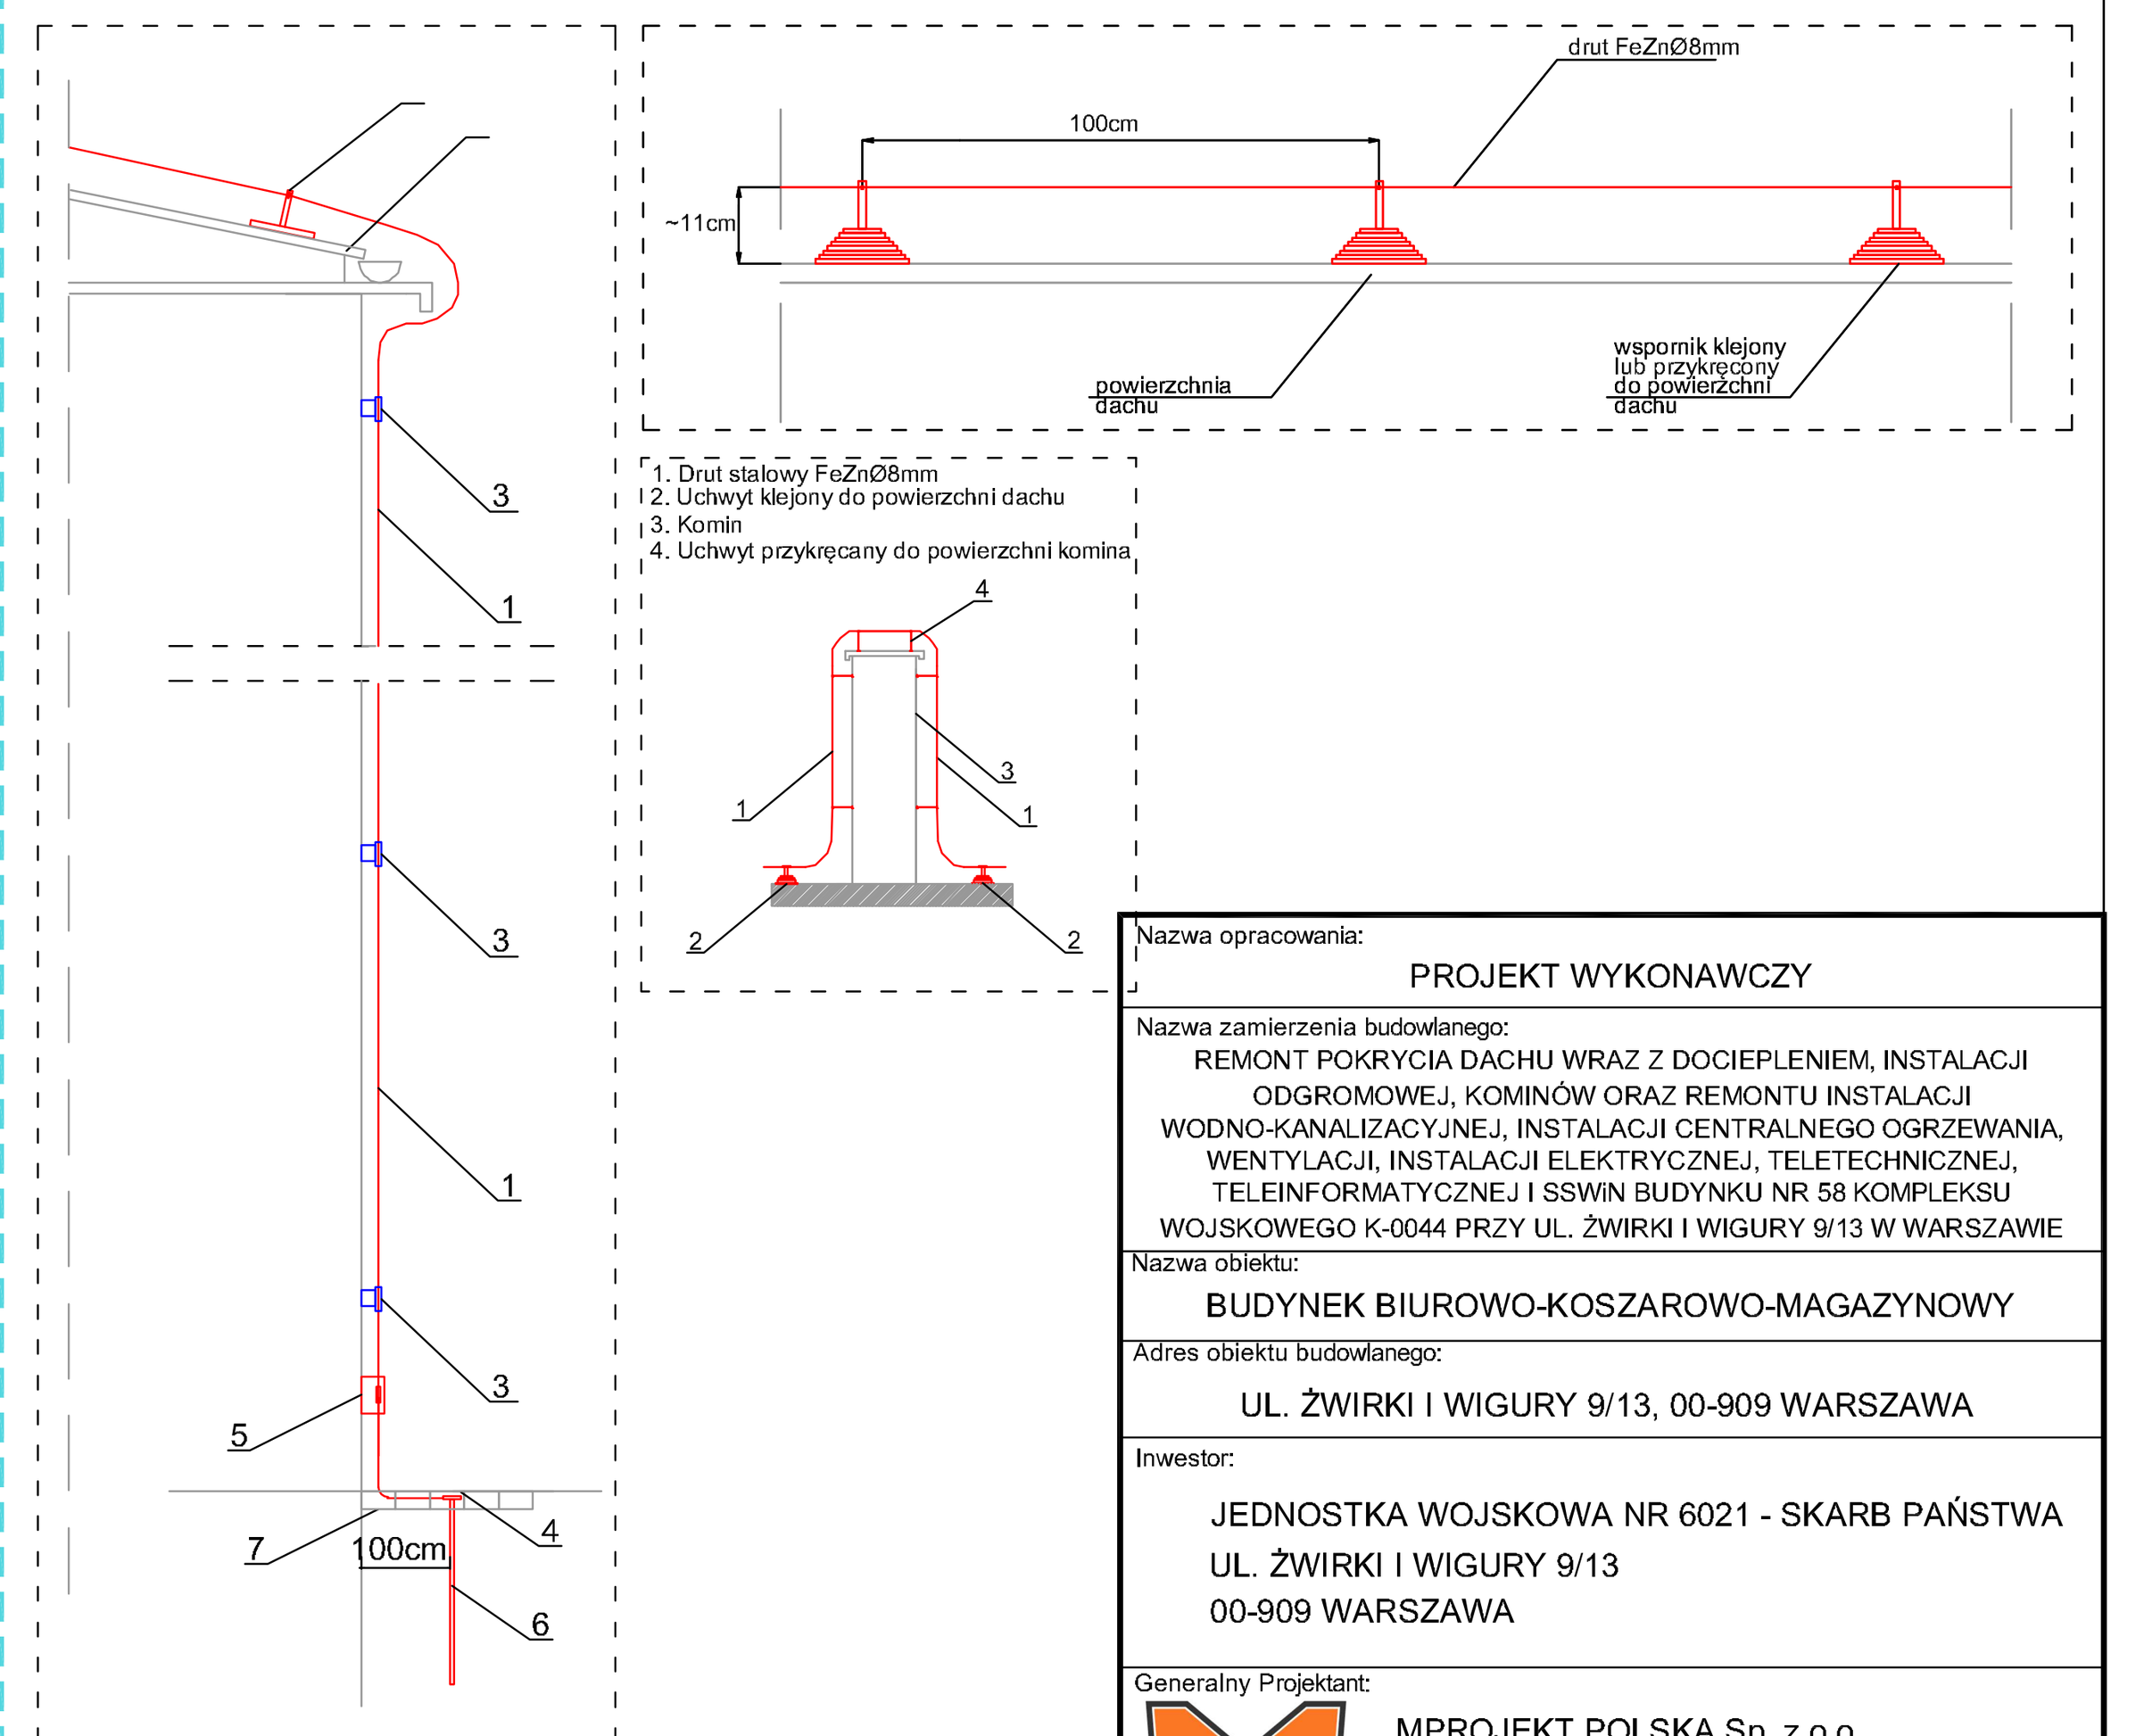

1. Drut stalowy FeZnØ8mm
2. Uchwyt klejony do powierzchni dachu
3. Uchwyt ścienny systemowy
4. Złącze probiercze
5. Puszka ochronna złącza probierczego montowana na elewacji
6. Uziom szpilkowy
7. Chodnik, podłoże
8. Dach

Oznaczenia:

- (linia ciągła) – zwody instalacji odgromowej z drutu FeZnø8mm
- (linia przerywana) – płaskownik FeZn30x4mm
- ZP – złącze probiercze, we wnęce w elewacji, zamykanej na drzwiczki na h=50cm
- A – antenka odgromowa, h=0,7m
- M – maszt odgromowy z iglicą Al, na stojaku ze stali nierdzewnej, M1–h=3,5m

Uwaga:
Wszystkie elementy metalowe na dachu (wywietrzaki, drabiny metalowe itp.) podłączyć do instalacji piorunochronnej.
Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane.
Jako zwody poziome i pionowe zastosować drut stalowy FeZnø8.
Jako przewody odprowadzające zastosować drut stalowy FeZnø8.
Przewody oprowadzające prowadzić na wspornikach systemowych po elewacji.
W miejscach "wyższych" (kominy, wywietrzaki, itp.) wykonać antenki z drutu stalowego FeZnø8 o wysokości 0,7m.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zamierzenia budowlanego:	REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Nazwa obiektu:	BUDYNEK BIUROWO-KOSZAROWO-MAGAZYNOWY
Adres obiektu budowlanego:	UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA
Inwestor:	JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 00-909 WARSZAWA
Generalny Projektant:	MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188
Tom: TOM IV	Branża: ELEKTRYCZNA
Projektant w specjalności instalacje elktryczne:	mgr inż. Marcin Ołdziej Wa-379/02
Tytuł rysunku:	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU
Data: 4 październik 2022	Skala: 1:100
Rys: E-11	Str. ...