


1. wodociąg \varnothing 125PE
2. kołnierz stalowy
- 2a. tuleja kołnierzowa 125/100
3. prostka żeliwna \varnothing 100mm dł. 300mm
- 3a. prostka żeliwna \varnothing 100mm dł. 200mm
4. zawór grzybkowy dn125,
5. zawór grzybkowy dn100,
6. wodomierz sprzężony typ MW/JS 100/2,5
7. filtr siatkowy dn100
8. zawór zwrotny antyskażeniowy BA4760
9. kratka 500x500x30mm ze stali nierdzewnej
10. cegła klinkierowa 210x100x50mm

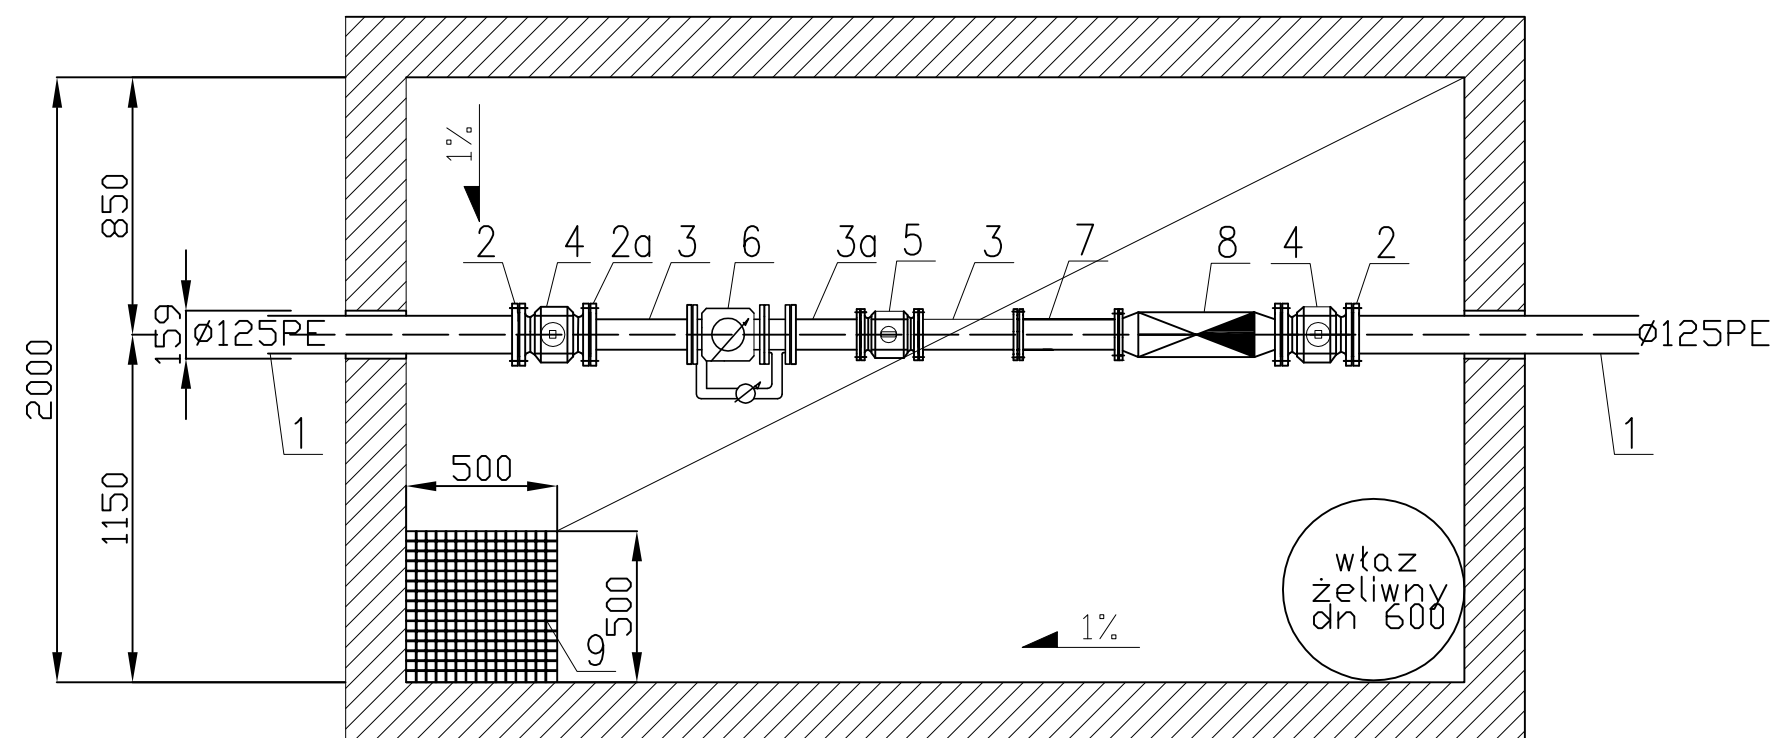

...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA
INDUSTRIA BALTIC GROUP		80-435 Gdańsk, ul. Biała 1 tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57	
KAPPA PROJEKT		80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzaska 47A/1 tel./fax +48 (58) 553 68 22	
kierownik projektu: mgr inż. MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/P00K/07		adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SŁAWIEŃSKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obręb 5)	
projektował: inż. TOMASZ SOKOŁOWSKI nr upr. 66/GD/00		inwestor: Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76-150 Darłowo	
opracował: mgr inż. GRZEGORZ SIEPRAWSKI		inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO.	
sprawdził: mgr inż. IRENA GAJDA nr upr. 400/GD/74		treść rysunku: Studnia wodomierzowa	
wymiar rys.: A3		data: 03.2010	faza: PROJ. BUDOWLANY
skala: 1:25		nr proj: IBC-P/019/09	Rewizja: ...
SANITARNA		IP019_30_PB_DR_0007	