ZBROJENIE OCZEPU 3/3

SKALA 1:20

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE BRZEGU

SKALA 1:200

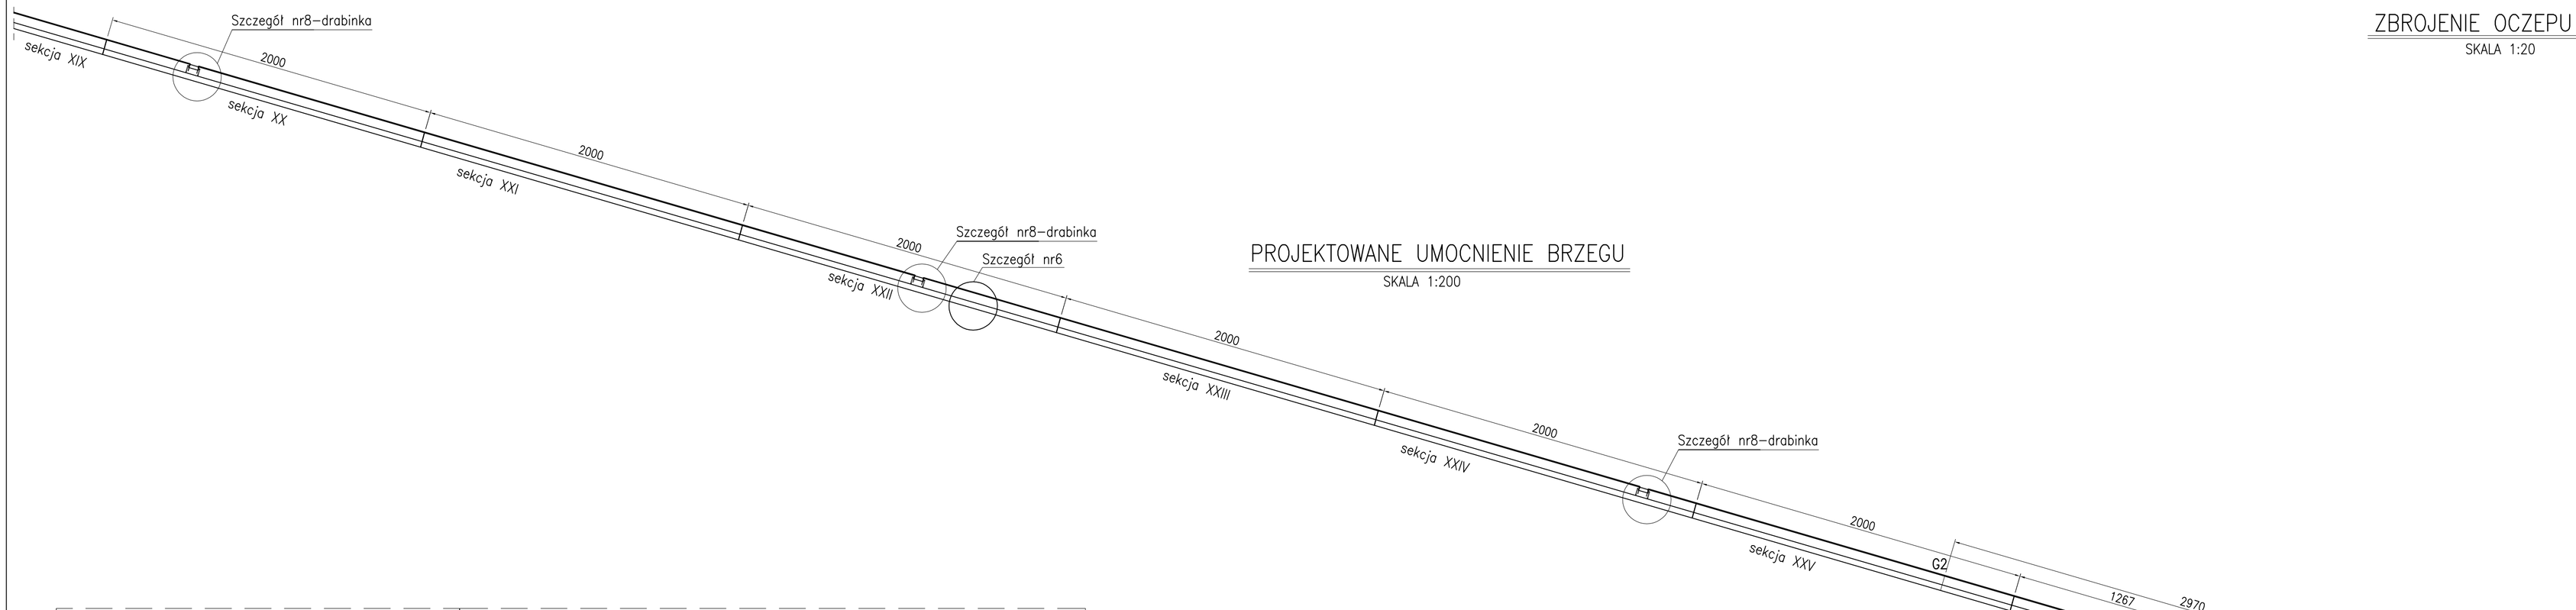

Szczegół nr 6
sekcja XIX–XXVII;L=165,3m

SKALA 1:20

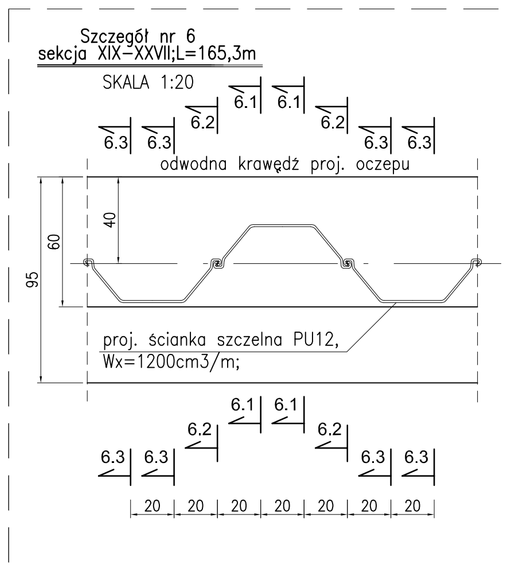

6.1–6.1

SKALA 1:20

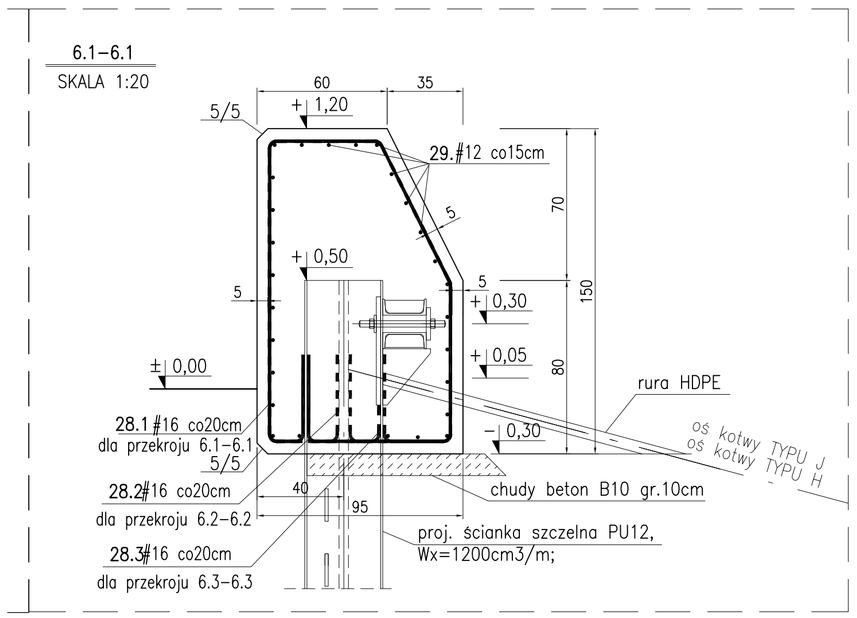

28.1~285#16 L=489cm

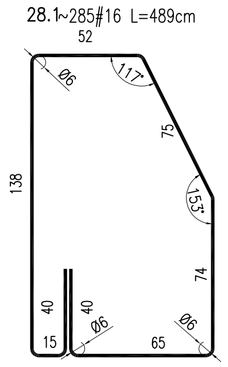

28.2~285#16 L=486cm

52 (27 w miejscu wnęki na drabinkę)

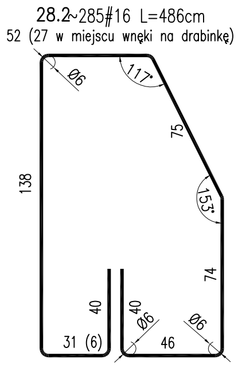

28.3~285#16 L=465cm

52 (27 w miejscu wnęki na drabinkę)

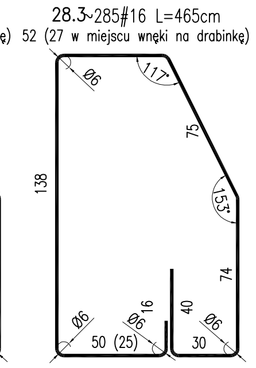

29. ~27#12 L=19850cm

19850

Szczegół nr 8
drabinka

SKALA 1:50

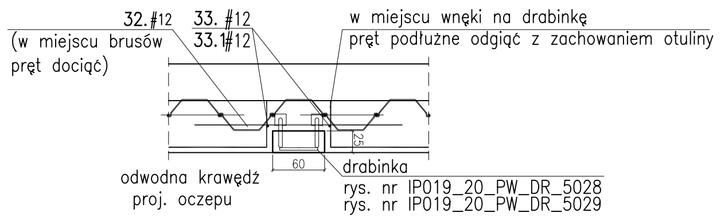

32. ~160#12 co15cm L=240cm

240

33. ~12#12 L=140cm – dla drabinek typu 1

140

33.1 ~10#12 L=260cm – dla drabinek typu 2

260

Szczegół nr 7
sekcja XXVIII; L=9,5m

SKALA 1:20

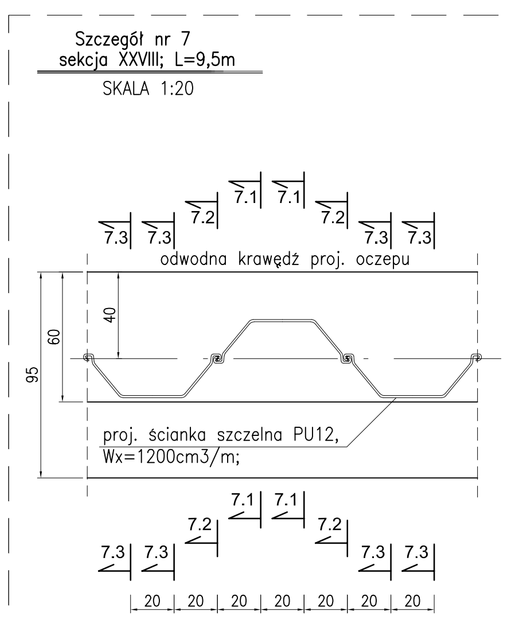

7.1–7.1

SKALA 1:20

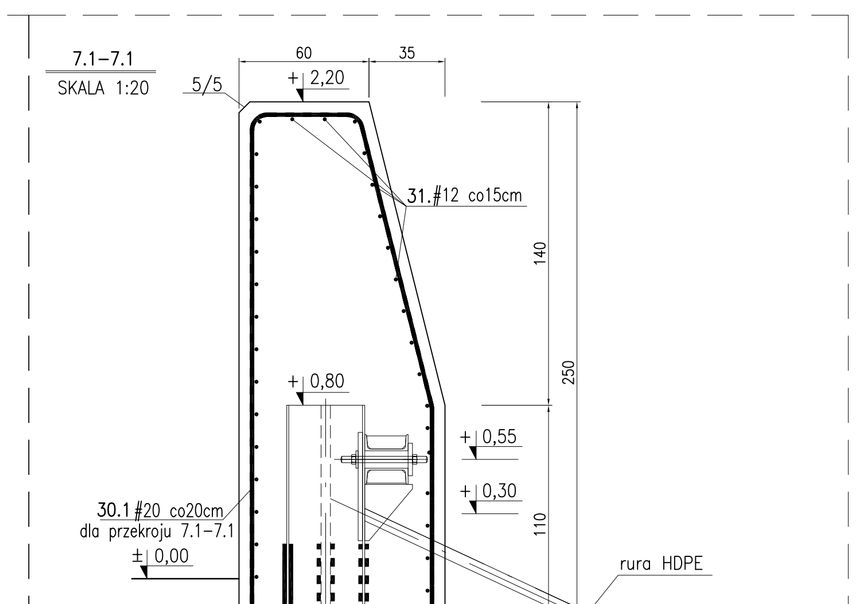

30.1~18#20 L=673cm

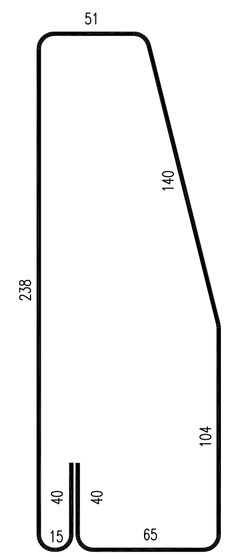

30.2~18#20 L=670cm

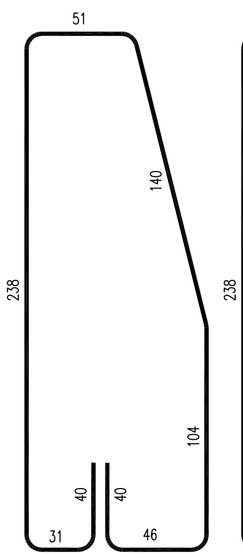

30.3~18#20 L=673cm

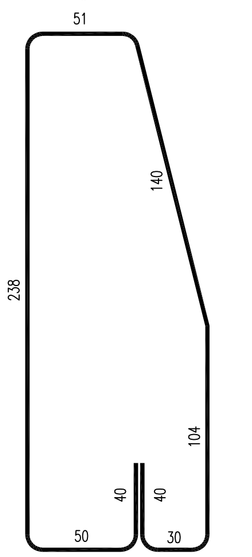

31. ~39#12 L=940cm

940

8–8

SKALA 1:20

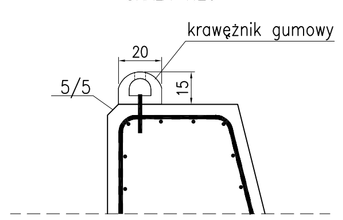

UWAGI:
- –Montaż kotew przed betonowaniem oczepu.
- –Pręty kotwiące M20 –ocynkowane ogniowo.
- –Krawężniki zasosować na odcinku A–E oraz H–I wg planu wyposażenia nabrzeża oraz planu wyposażenia umocnienia brzegu.
- –W miejscu blokow pachołowych oraz drabinek wyłazowych zostawić 1,50m przerwę.

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Rzędne w Układzie Kronsztadt 86.
3. Przed betonowaniem osadzić:
   - pachoły–rys. nr IP019_20_PW_DR_5024 i IP019_20_PW_DR_5025.
   - drabinki wyłazowe–rys. nr IP019_20_PW_DR_5026 i IP019_20_PW_DR_5027.
   - odbojnice–rys. nr IP019_20_PW_DR_5022 i IP019_20_PW_DR_5023.
   - tuleje w miejscach przelotów projektowanych żerdzi kotew.
   - kotwy krawężnika.
4. Minimalna grubość otulenia 5cm.
5. Zbrojenie na załamaniach elementów żelbetowych zagiąć, wyprowadzić na 56Ø w dochodzący element prostopadły.
6. Zakłady prętów podłużnych 70Ø.
7. Należy wydać bednarkę do odgromienia zgodnie z projektem branży elektrycznej.
8. Krawędzie oczepu sfazować: 5x5cm.
9. Rozpatrywać razem z rys. nr IP019_20_PW_SC_5015, IP019_20_PW_SC_5016 oraz IP019_20_PW_SC_5018.
10. Pręty nr 28.1, 28.2, 28.3, 30.1, 30.2, 30.3, spawać do ścianki szczelnej.
11. Średnica osłonowej rury HDPE wg technologii wykonawcy kotew.
12. Zestawienie stali zbrojeniowej IP019_20_PW_SC_5015.

BETON C 35/45 (B45,W–8,F–150) XS3, XF4
STAL AIIIN (B500SP)

...	...	...	...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA

INDUSTRIA BALTIC GROUP
80–435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

KAPPA PROJEKT
80–391 Gdańsk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:
mgr inż.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

projektował:
mgr inż.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

opracował:
mgr inż. ANNA JABŁOŃSKA

sprawdził:
mgr inż. WŁODZIMIERZ WEROCHOWSKI
nr upr. POM/0093/POOK/06

adres inwestycji:
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SŁAWIEŃSKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obręb 5)

inwestor: Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76–150 Darłowo

inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO.

treść rysunku: ZBROJENIE OCZEPU 3/3

data:	faza:	nr proj:	Rewizja:
03.2010	PROJ. WYKONAWCZY	IBG–P/019/09	...

wymiar rys.: 594x840 (A1) | skala: 1:20

branża: HYDROTECHNIKA | nr rys.: IP019_20_PW_DR_5017