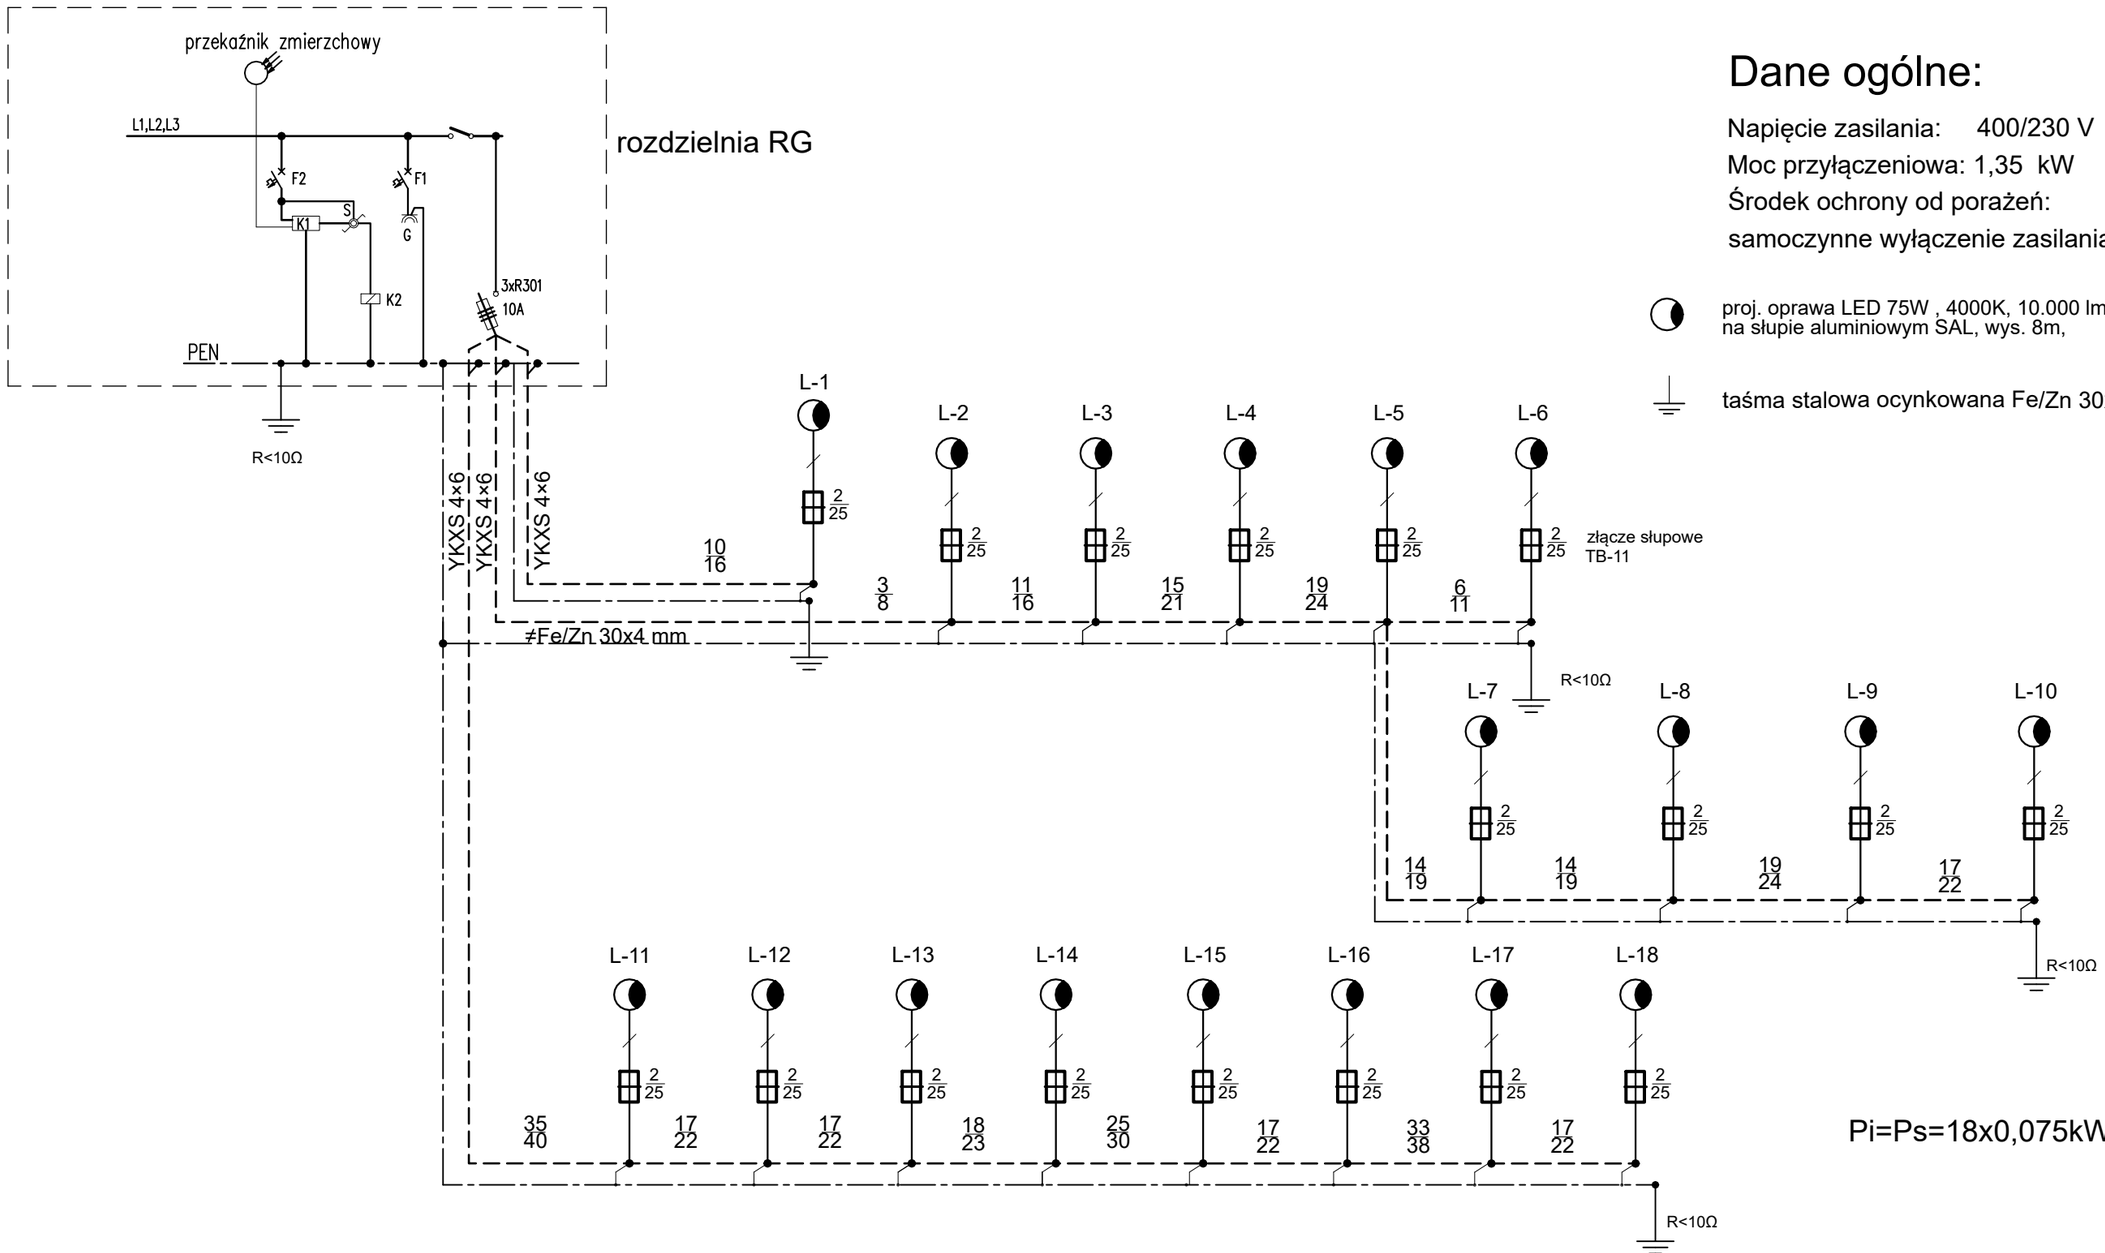

Dane ogólne:

Napięcie zasilania: 400/230 V

Moc przyłączeniowa: 1,35 kW

Środek ochrony od porażeń:

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C

proj. oprawa LED 75W , 4000K, 10.000 lm na słupie aluminiowym SAL, wys. 8m,

taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

Pi=Ps=18x0,075kW=1,35 kW

Temat :	**Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**		
Obiekt :	SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIA TERENU		
Lokalizacja :	Opole, ul. Wspólna dz. nr 41/2, 41/3, 97, am.30;	Nr rys. **E-03**	
Inwestor:	Zakład Komunalny sp. z o.o. 45-754 Opole, ul. Podmiejska 69		
Projektant :	inż. Andrzej Zwoźniak upr. 267/87/Op	Podpis	
Skala:	Data : czerwiec 2023r.		