POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Układ sieci TN

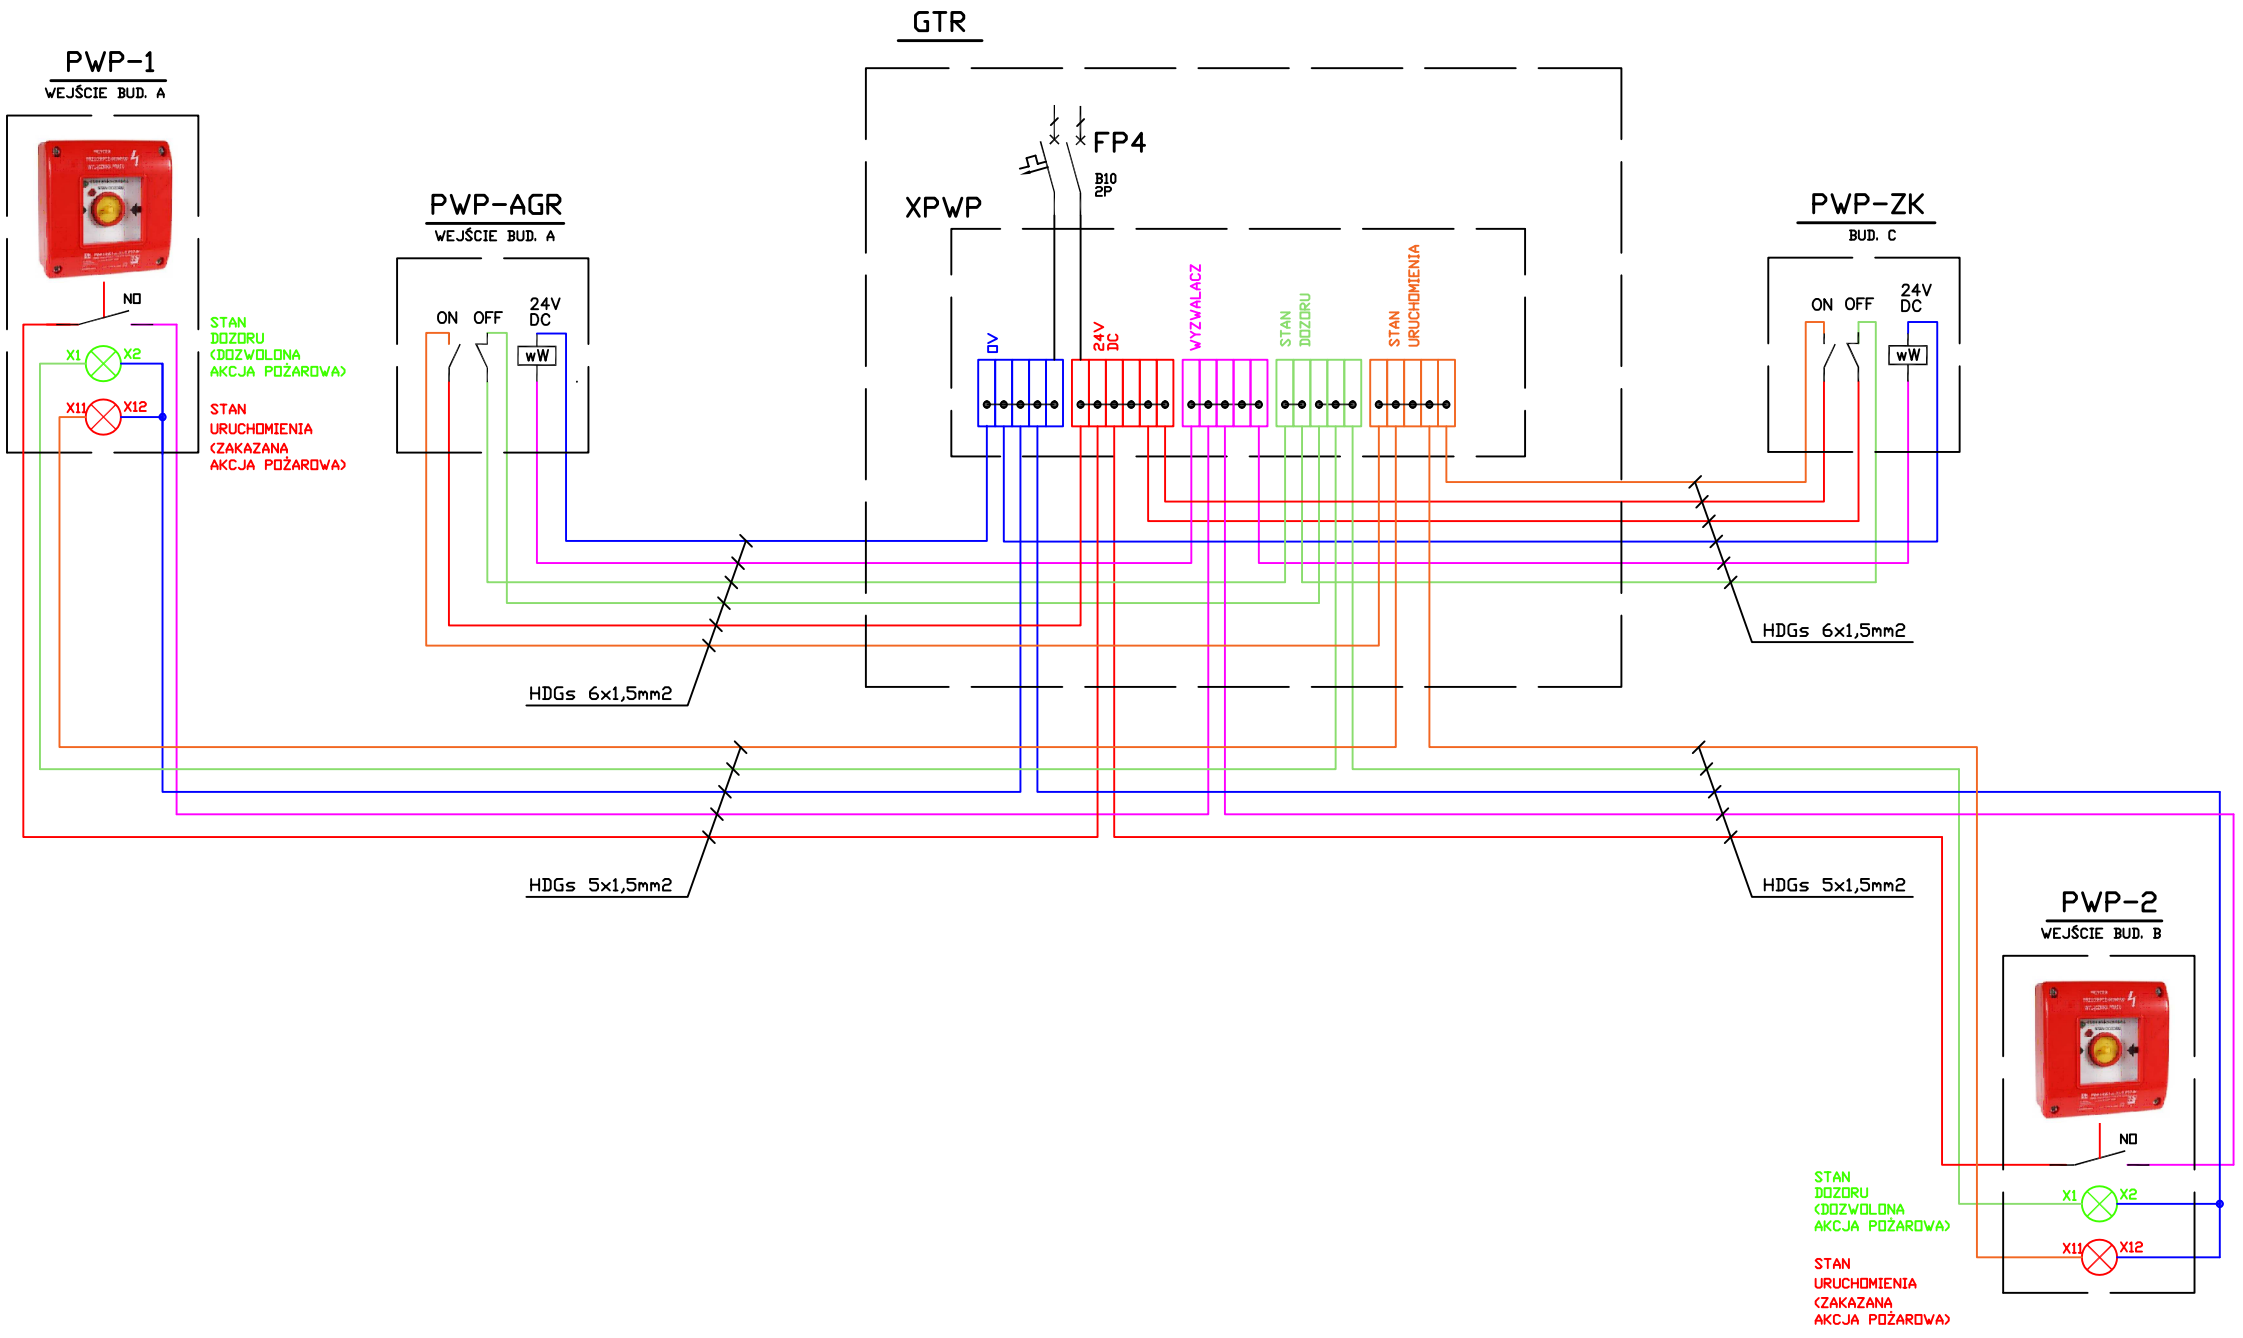

Uwagi:

1. Plan instalacji rys. E3.
2. Stosować oprzewodowanie, aparaty i mocowania ognioodporne.
3. Przewód prowadzić na uchwytach i w korytkach ognioodpornych posiadających atest CNBOP.

INWESTYCJA	INTERNAT ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Karolewo 8; 86-022 Dobrcz	
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Karolewo 8; 86-022 Dobrcz	
TREŚĆ RYS.	POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU - schemat ideowy	BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ	**inż. Wojciech Falkowski** upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. **GP-KZ-7342/118/94**	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Wojciech Zmuda** upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget **KUP/0166/PWOE/06**	
SKALA -	NR RYS. E6	DATA 28.04.2023r.