ZAKRES OPRACOWANIA

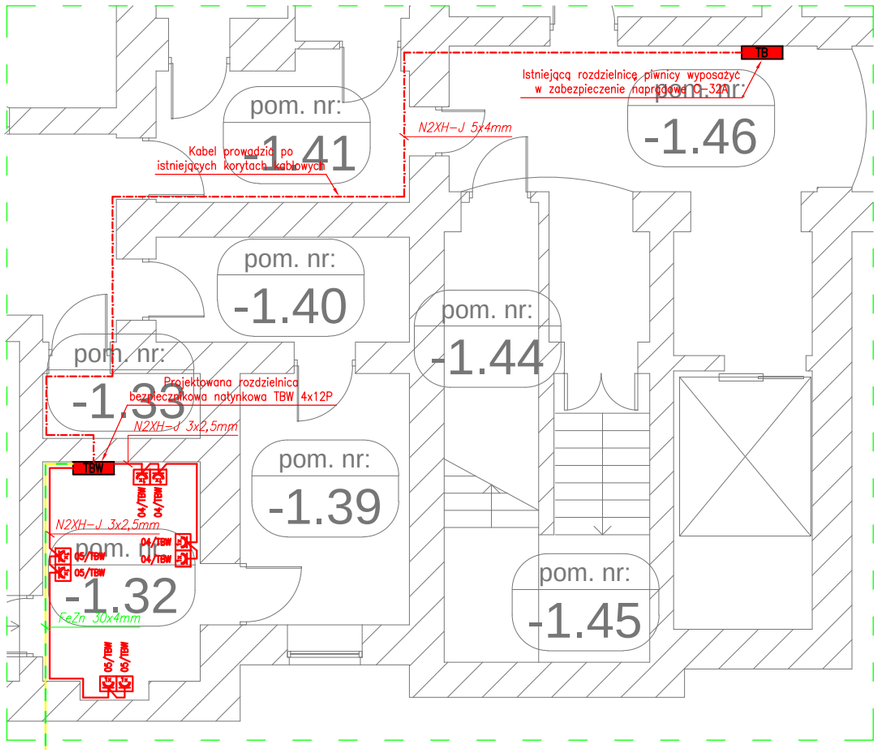

ZAKRES OPRACOWANIA

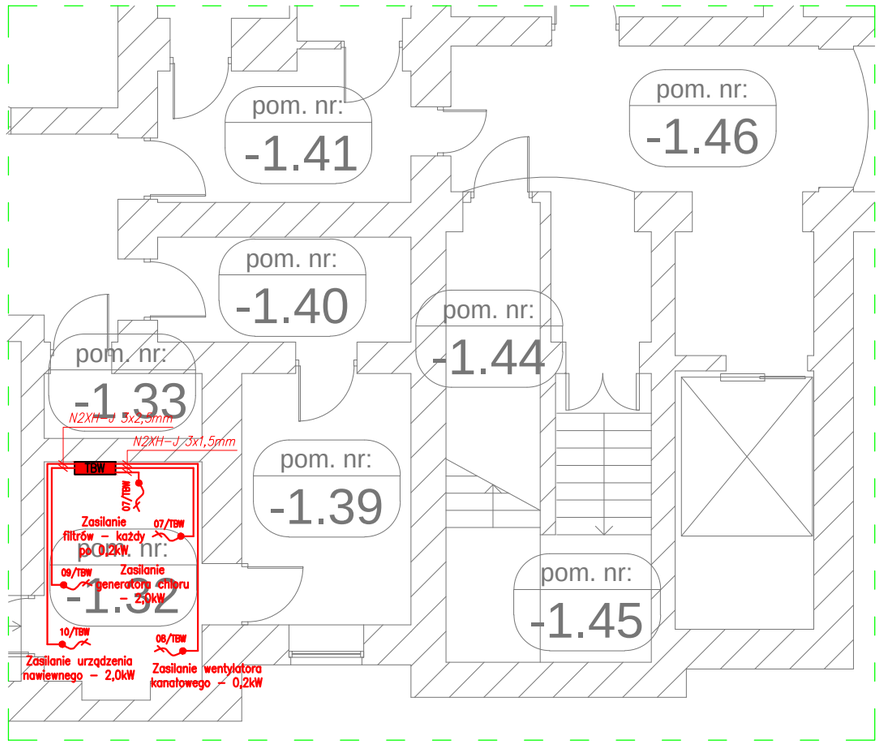

LEGENDA			
	Gniazdo elektryczne z uziemieniem IP44 2P+Z z klapką.	07/TBW	Wypust do zasilania wydzielonych odbiorników
	Ramka podwójna	TBW	Projektowana rozdzielnica natynkowa TBW 4x12 48 modułów
	Miejscowa szyna wyrównawcza MSW – bednarka ocynkowa FeZn 30x4mm	TB	Istniejąca rozdzielnica piwnicy TB
	Szpilka uziemiająca ocynkowana 2m		

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	ODTWORZENIE ŹRÓDŁA WODY PITNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-01
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ INSTALACJI ZASILANIA WYDZIELONYCH ODBIORNIKÓW – POZIOM PIWNICY BUDYNKU SZPITALA	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ		DATA: 06.2024
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 148/27 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			STR. NR:
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA UL. BRACKA 13, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			SKALA 1:100

A3