


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. PRZYJEZIERNEJ 4 W JANIKOWIE

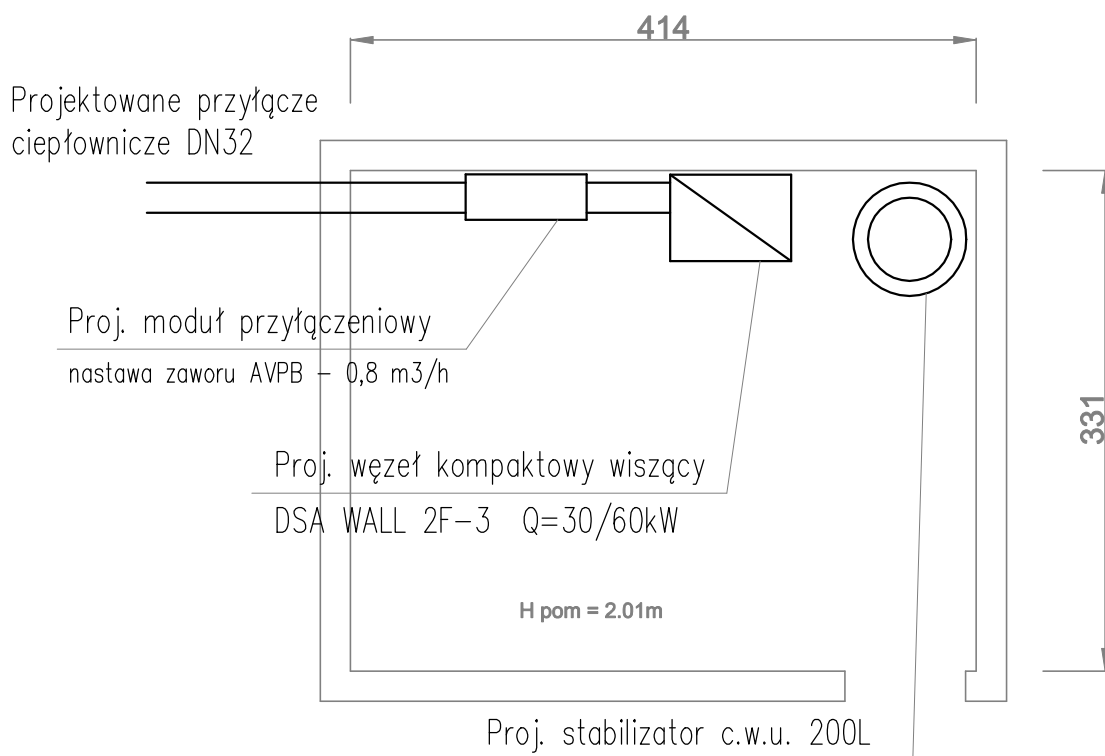

UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł ciepły powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do istn. kanalizacji

Jednostka projektowa:		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW	
Inwestor:		GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO	
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy: UL. PRZYJEZIERNA 4 88-160 JANIKOWO	Nr. rys. 24
Treść rys.	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO PRZYJEZIERNA 4 (PIWNICA)	DZIAŁKA NR 22/12 obręb 0001	
Branża	SANITARNA	Data: 18.12.2023 r.	
Skala		1:50	
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdził
Podpis		mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	