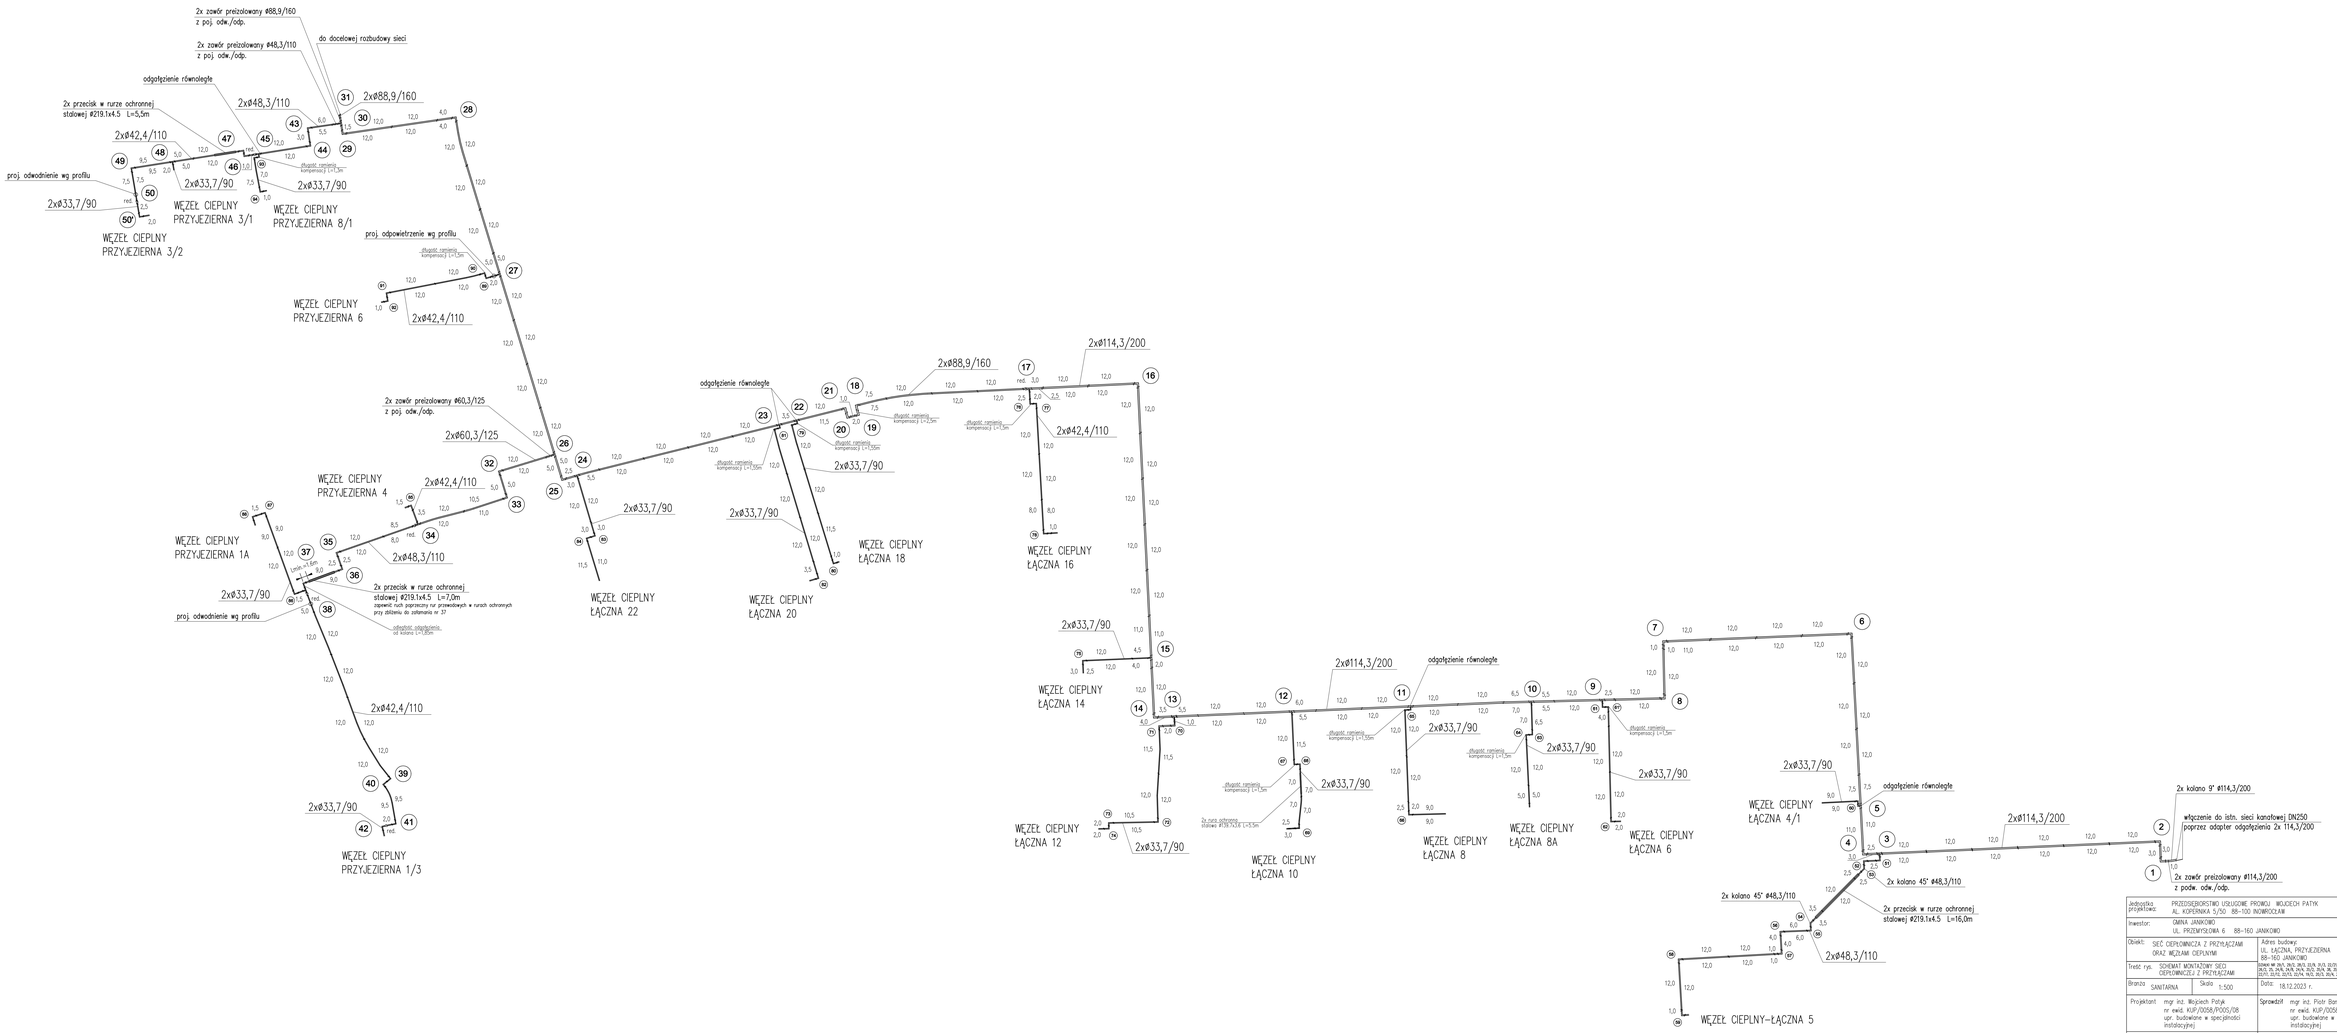
2x zawór preizolowany ø88,9/160
z poj. odw./odp.
do docelowej rozbudowy sieci
2x zawór preizolowany ø48,3/110
z poj. odw./odp.
odgałęzienie równoległe
2x przecisk w rurze ochronnej
stalowej ø219.1x4.5 L=5,5m
2xø88,9/160
2xø48,3/110
2xø42,4/110
proj. odwodnienie wg profilu
2xø33,7/90
długość ramienia kompensacji L=1,5m
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 3/1
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 8/1
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 3/2
proj. odpowietrzenie wg profilu
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 6
2x zawór preizolowany ø60,3/125
z poj. odw./odp.
2xø60,3/125
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 4
2xø48,3/110
2x przecisk w rurze ochronnej
stalowej ø219.1x4.5 L=7,0m
zapewnić rozpiraczki rur przewodowych w rurach ochronnych
przy zbliżeniu do zatamania nr 37
odległość otaczania
od kolana L=1,25m
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 1A
WĘZEŁ CIEPLNY PRZYJEZIERNA 1/3
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 22
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 20
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 18
2xø114,3/200
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 16
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 14
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 12
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 10
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 8
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 8A
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 6
WĘZEŁ CIEPLNY ŁĄCZNA 4/1
2x kolano 9° ø114,3/200
włączenie do istn. sieci kanałowej DN250
poprzez adapter odgałęzienia 2x 114,3/200
2x zawór preizolowany ø114,3/200
z podw. odw./odp.
2x kolano 45° ø48,3/110
2x przecisk w rurze ochronnej
stalowej ø219.1x4.5 L=16,0m
WĘZEŁ CIEPLNY-ŁĄCZNA 5
Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROMOU WOJCIECH PATYK
AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW
Inwestor: GMINA JANKOWO
UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANKOWO
Obiekt: SIEĆ CIEPLOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI
Adres budowy: UL. ŁĄCZNA, PRZYJEZIERNA 88-160 JANKOWO
Treść rys.: SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ Z PRZYŁĄCZAMI
Nr. rys. 6
Branża: SANITARNA
Skala: 1:500
Data: 18.12.2023 r.
Projektant: mgr inż. Wojciech Patyk
nr ewid. KUP/0058/POOS/08
upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
Sprawdził: mgr inż. Piotr Banek
nr ewid. KUP/0058/POOS/04
upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
Podpis