


Projektowane przyłącze ciepłownicze DN25

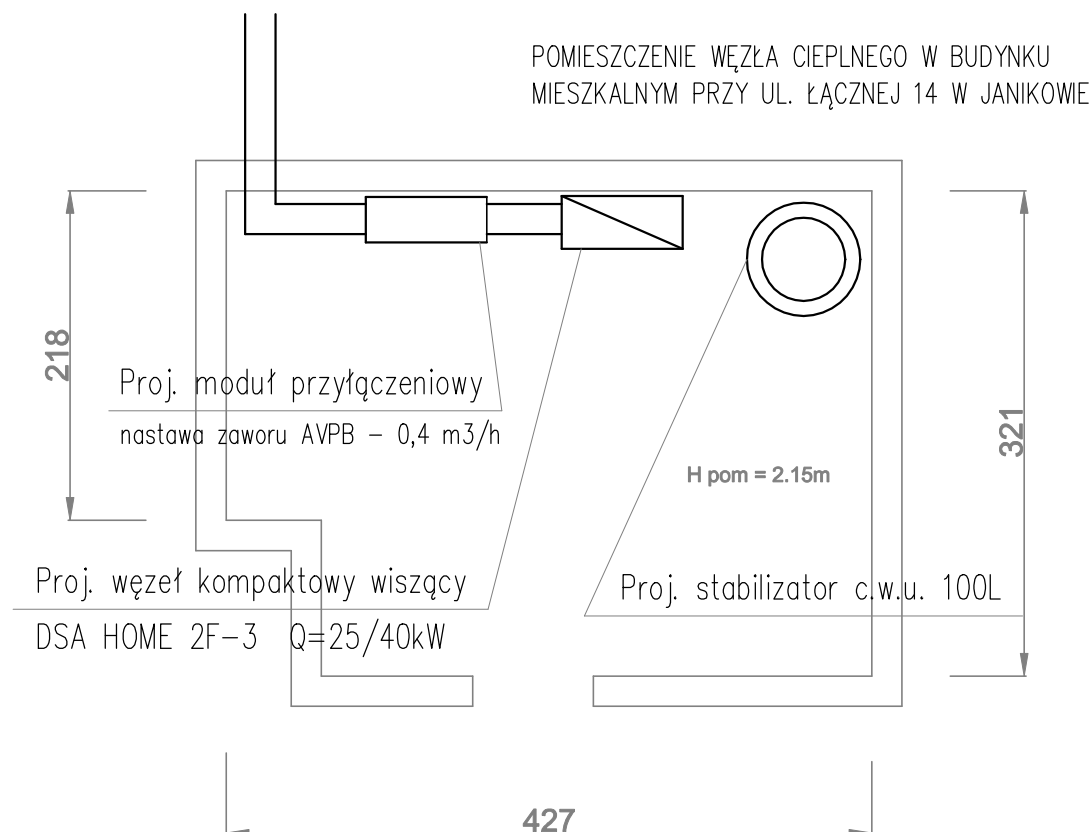

UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł cieplny powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do kanalizacji

Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW			
Inwestor: GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO			
Obiekt: SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI		Adres budowy: UL. ŁĄCZNA 14 88-160 JANIKOWO DZIAŁKA NR 24/7 obręb 0001	Nr. rys. 19
Treść rys. RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO ŁĄCZNA 14 (PIWNICA)			
Branża SANITARNA	Skala 1:50	Data: 18.12.2023 r.	
Projektant mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdził mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	
Podpis			