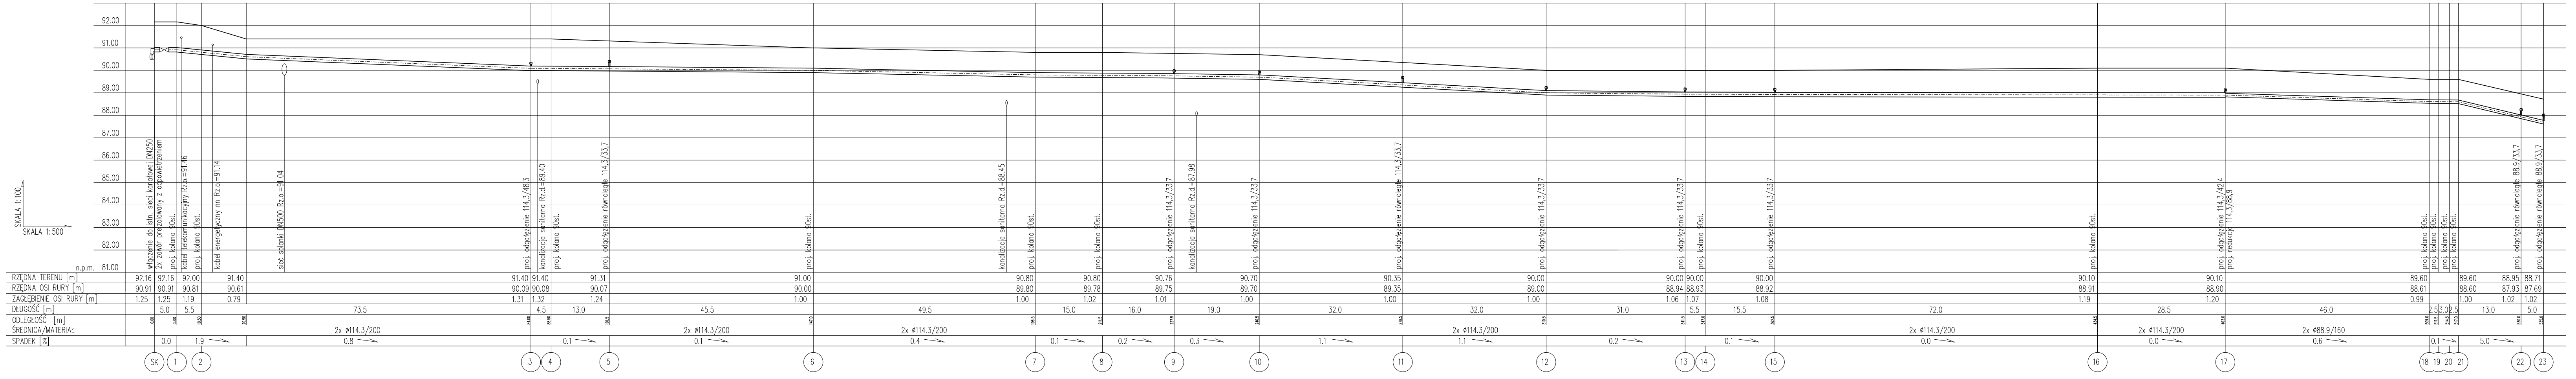
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
n.p.m. 81.00
SKALA 1:100
SKALA 1:500
RZĘDNA TERENU [m]
RZĘDNA OSI RURY [m]
ZAGŁĘBIENIE OSI RURY [m]
DŁUGOŚĆ [m]
ODLEGŁOŚĆ [m]
ŚREDNICA/MATERIAŁ
SPADEK [%]
włączenie do istn. sieci kanałowej DN250
2x zawór preizolowany z odpowietrzeniem
proj. kolano 90st.
kabel telekomunikacyjny Rz.o.=91.46
proj. kolano 90st.
kabel energetyczny nn Rz.o.=91.14
sieć sblanki DN500 Rz.o.=91.04
proj. odgałęzienie 114,3/48,3
kanalizacja sanitarna Rz.d.=89.40
proj. kolano 90st.
proj. odgałęzienie równoległe 114,3/33,7
proj. kolano 90st.
kanalizacja sanitarna Rz.d.=88.45
proj. kolano 90st.
proj. kolano 90st.
proj. odgałęzienie 114,3/33,7
kanalizacja sanitarna Rz.d.=87.98
proj. odgałęzienie 114,3/33,7
proj. odgałęzienie równoległe 114,3/33,7
proj. odgałęzienie 114,3/33,7
proj. odgałęzienie 114,3/33,7
proj. kolano 90st.
proj. odgałęzienie 114,3/33,7
proj. kolano 90st.
proj. odgałęzienie 114,3/42,4
proj. redukcja 114,3/88,9
proj. kolano 90st.
proj. kolano 90st.
proj. kolano 90st.
proj. kolano 90st.
proj. odgałęzienie równoległe 88,9/33,7
proj. odgałęzienie równoległe 88,9/33,7
92.16 92.16 92.00 91.40 91.40 91.40 91.31 91.00 90.80 90.80 90.76 90.70 90.35 90.00 90.00 90.00 90.00 90.10 90.10 89.60 89.60 88.95 88.71
90.91 90.91 90.81 90.61 90.09 90.08 90.07 90.00 89.80 89.78 89.75 89.70 89.35 89.00 88.94 88.93 88.92 88.91 88.90 88.61 88.60 87.93 87.69
1.25 1.25 1.19 0.79 1.31 1.32 1.24 1.00 1.00 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00 1.06 1.07 1.08 1.19 1.20 0.99 1.00 1.02 1.02
5.0 5.5 73.5 4.5 13.0 45.5 49.5 15.0 16.0 19.0 32.0 32.0 31.0 5.5 15.5 72.0 28.5 46.0 2.5 3.0 2.5 13.0 5.0
0.00 5.00 10.50 20.50 84.00 88.50 101.5 147.0 196.5 211.5 227.5 246.5 278.5 310.5 341.5 347.0 362.5 434.5 463.0 509.0 511.5 514.5 517.0 530.0 535.0
2x ø114.3/200
2x ø114.3/200
2x ø114.3/200
2x ø114.3/200
2x ø114.3/200
2x ø114.3/200
2x ø88.9/160
0.0 1.9 0.8 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.3 1.1 1.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1 5.0
SK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jednostka projektowa:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW		
Inwestor:	GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO		
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy: UL. ŁĄCZNA, PRZYJEZIERNA 88-160 JANIKOWO DZIAŁKI NR 29/1, 29/2, 28/3, 22/9, 31/3, 22/21, 22/7, 27/1, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3, 22/18, 22/17, 22/12, 22/13, 22/14, 19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23	Nr. rys. 2
Treść rys.	PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ NR 1		
Branża SANITARNA	Skala 1:100/1:500	Data: 18.12.2023 r.	
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	**Sprawdził** mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	
Podpis			