

600


Widok rozdzielnicy R

600

250

2060

2060

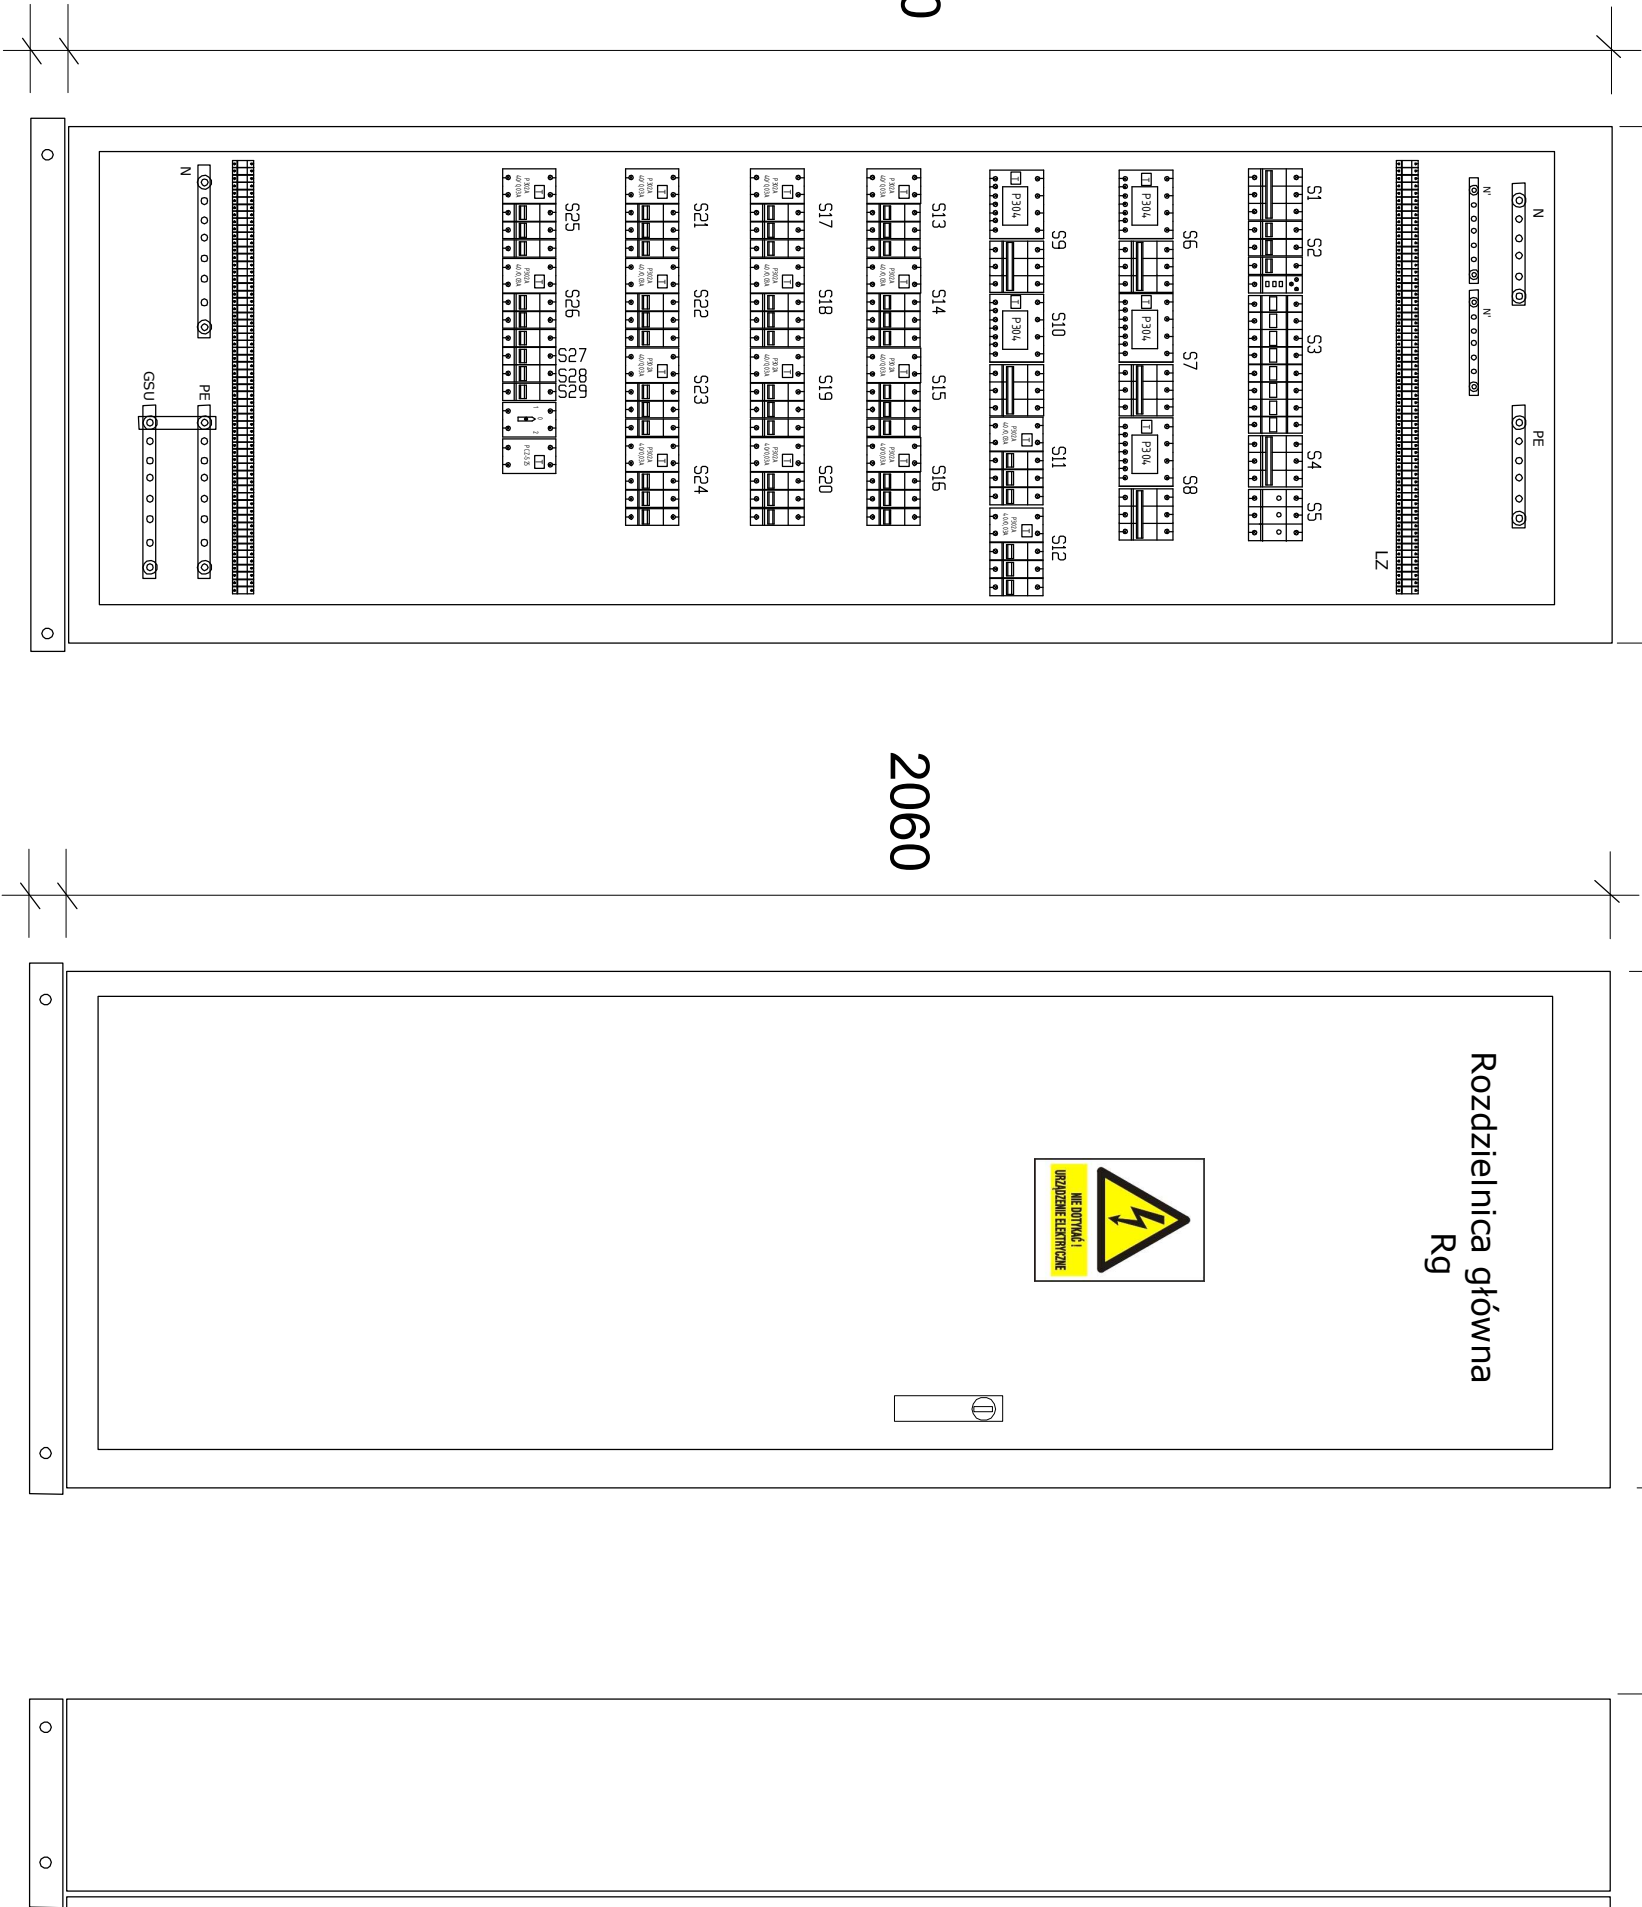

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM :

Podstawowa (przed dotknięciem bezpośrednim) – izolacja podstawowa,
Przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) – samoczynne wyłączenie
zasilania, w układzie TN–S,
Ochrona uzupełniająca – połączenia wyrównawcze, wyłączniki RCD

www.kierownikbudowy.wloclawek.pl mackowiak89@o2.pl 790542094		
Grzegorz Maćkowiak Projekty i nadzór budowlany		
TEMAT: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą		
ADRES: Pinczala działka nr 16/1/14 gm. Włocławek		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU: Widok rozdzielnicy R		
Projektant: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. proj KUP/0156/POOE/10	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Czesław Szymaniak upr. KUP/0144/POOE/11	Podpis:	
Data: 06.2021r	Skala: 1:50	NR RYS: 7